



20 000

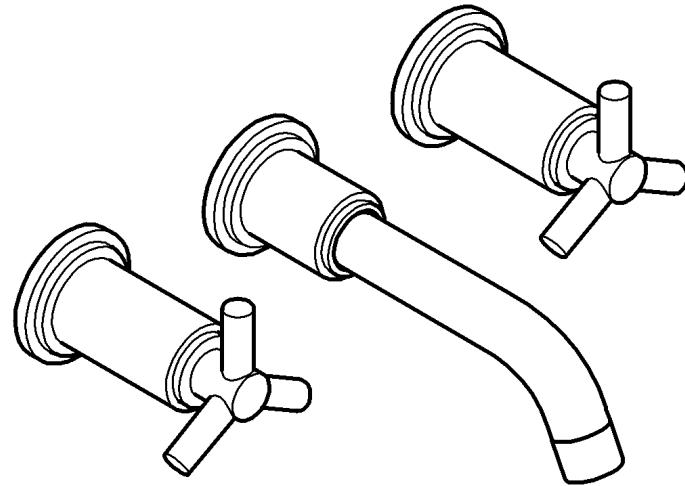

20 019

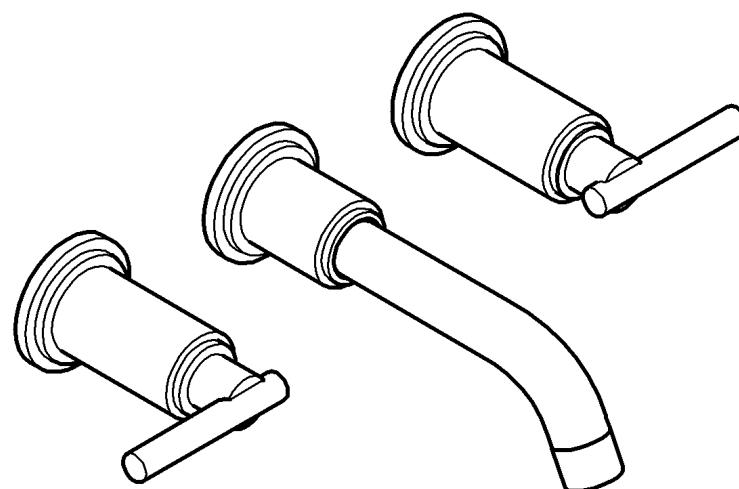








Atrio

## Atrio


(D) .....	1	(I) .....	5	(N) .....	9	(GR) .....	13	(TR) .....	17	(BG) .....	21	(RO) .....	25
(GB) .....	2	(NL) .....	6	(FIN) .....	10	(CZ) .....	14	(SK) .....	18	(EST) .....	22	(RUS) .....	26
(F) .....	3	(S) .....	7	(PL) .....	11	(H) .....	15	(SLO) .....	19	(LV) .....	23		
(E) .....	4	(DK) .....	8	(UAE) .....	12	(P) .....	16	(HR) .....	20	(LT) .....	24		

94.366.031/ÄM 207165/08.06

**GROHE**  
ENJOY WATER®

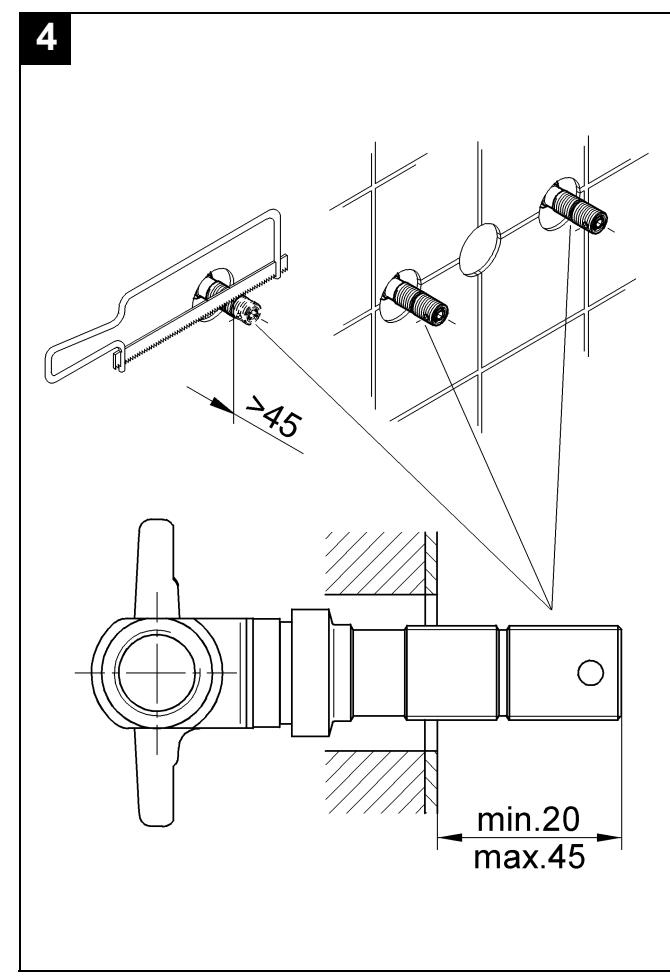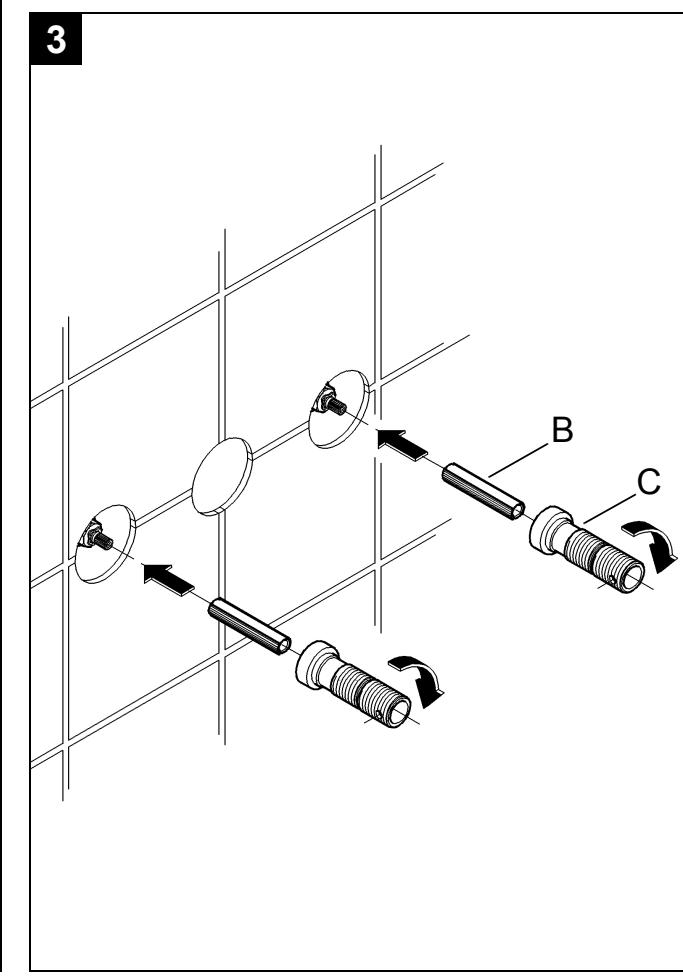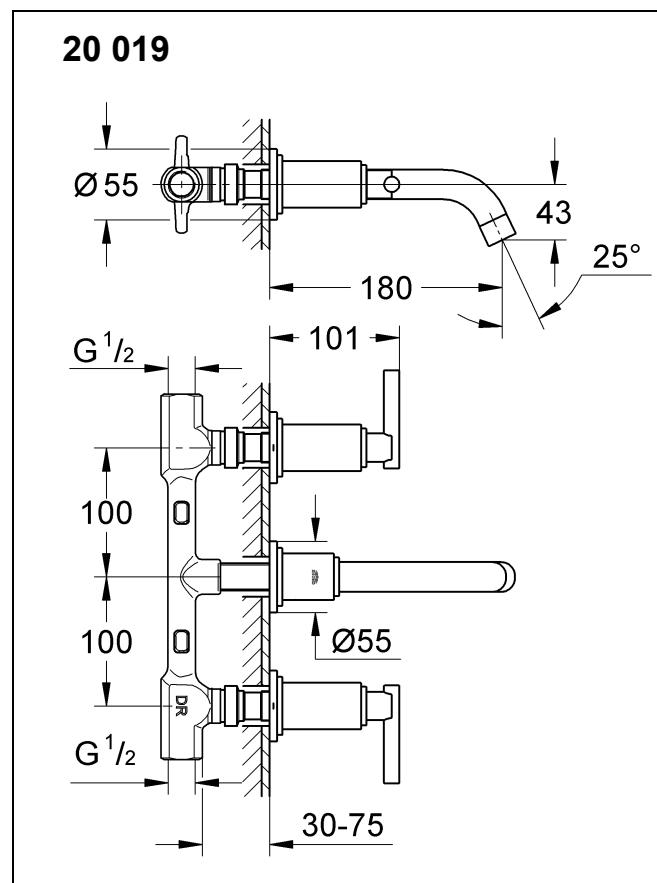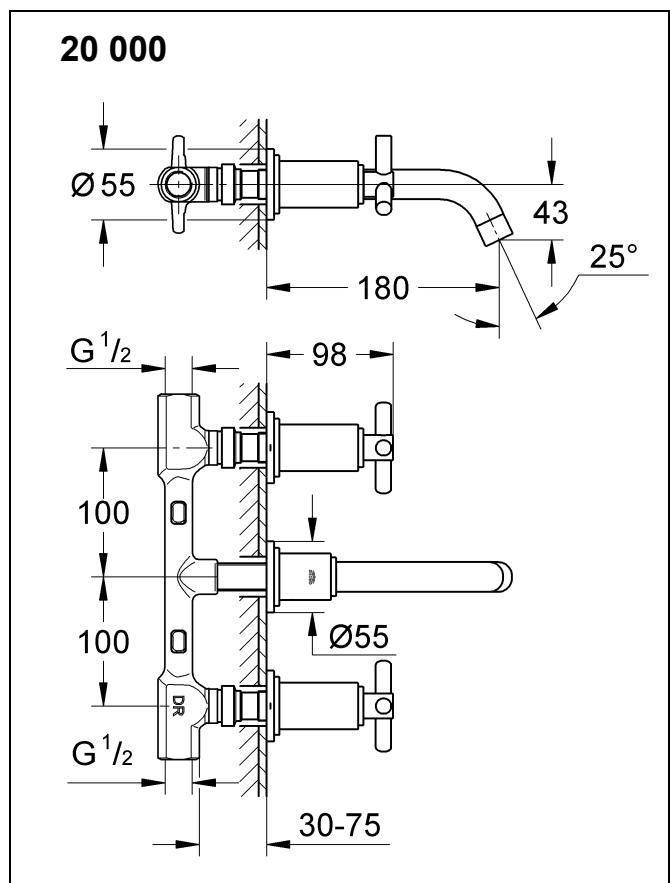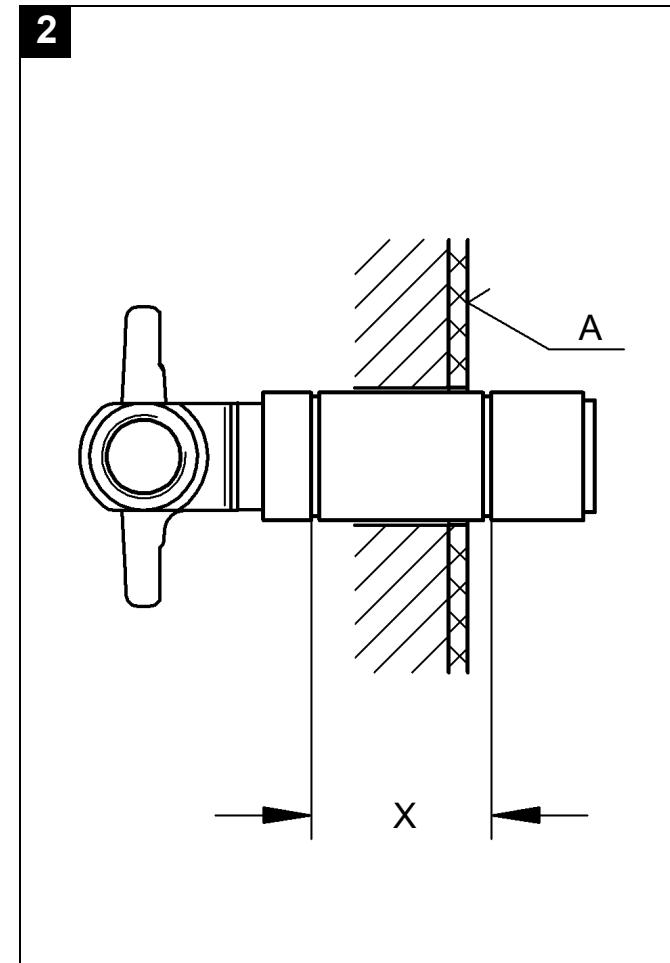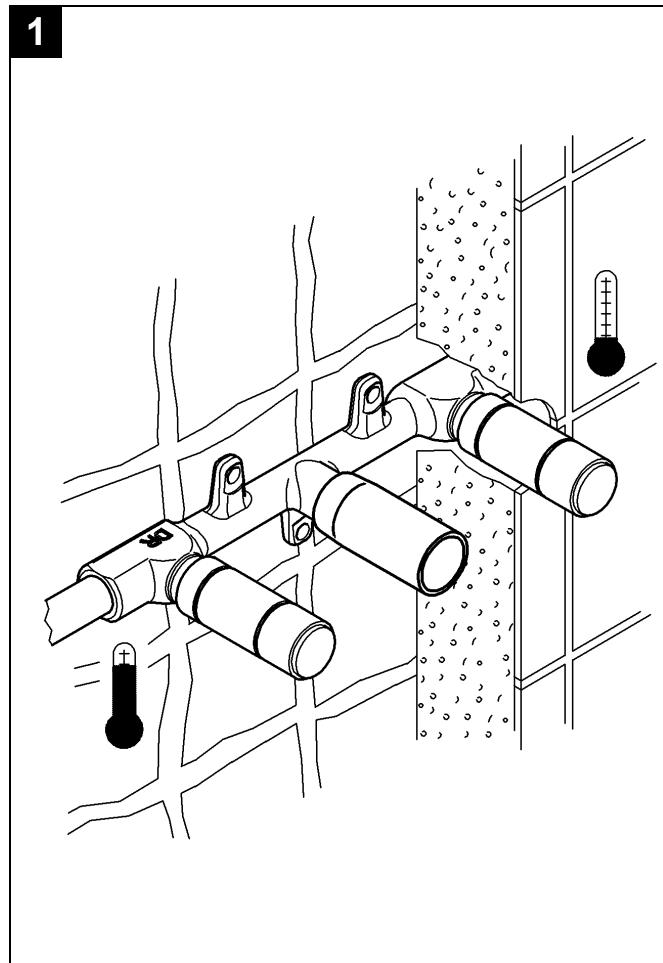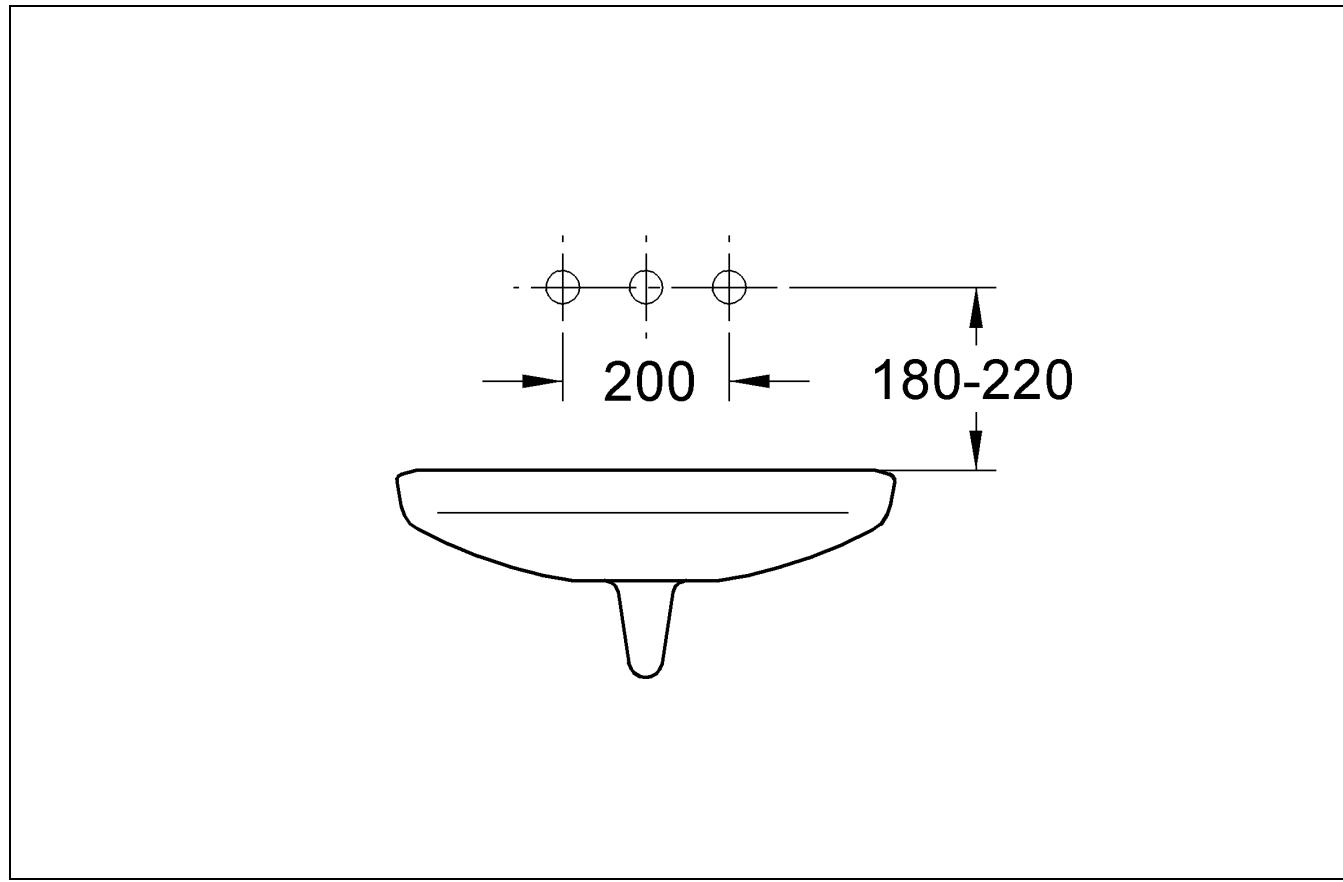

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!  
Please pass these instructions on to the end user of the fitting.  
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

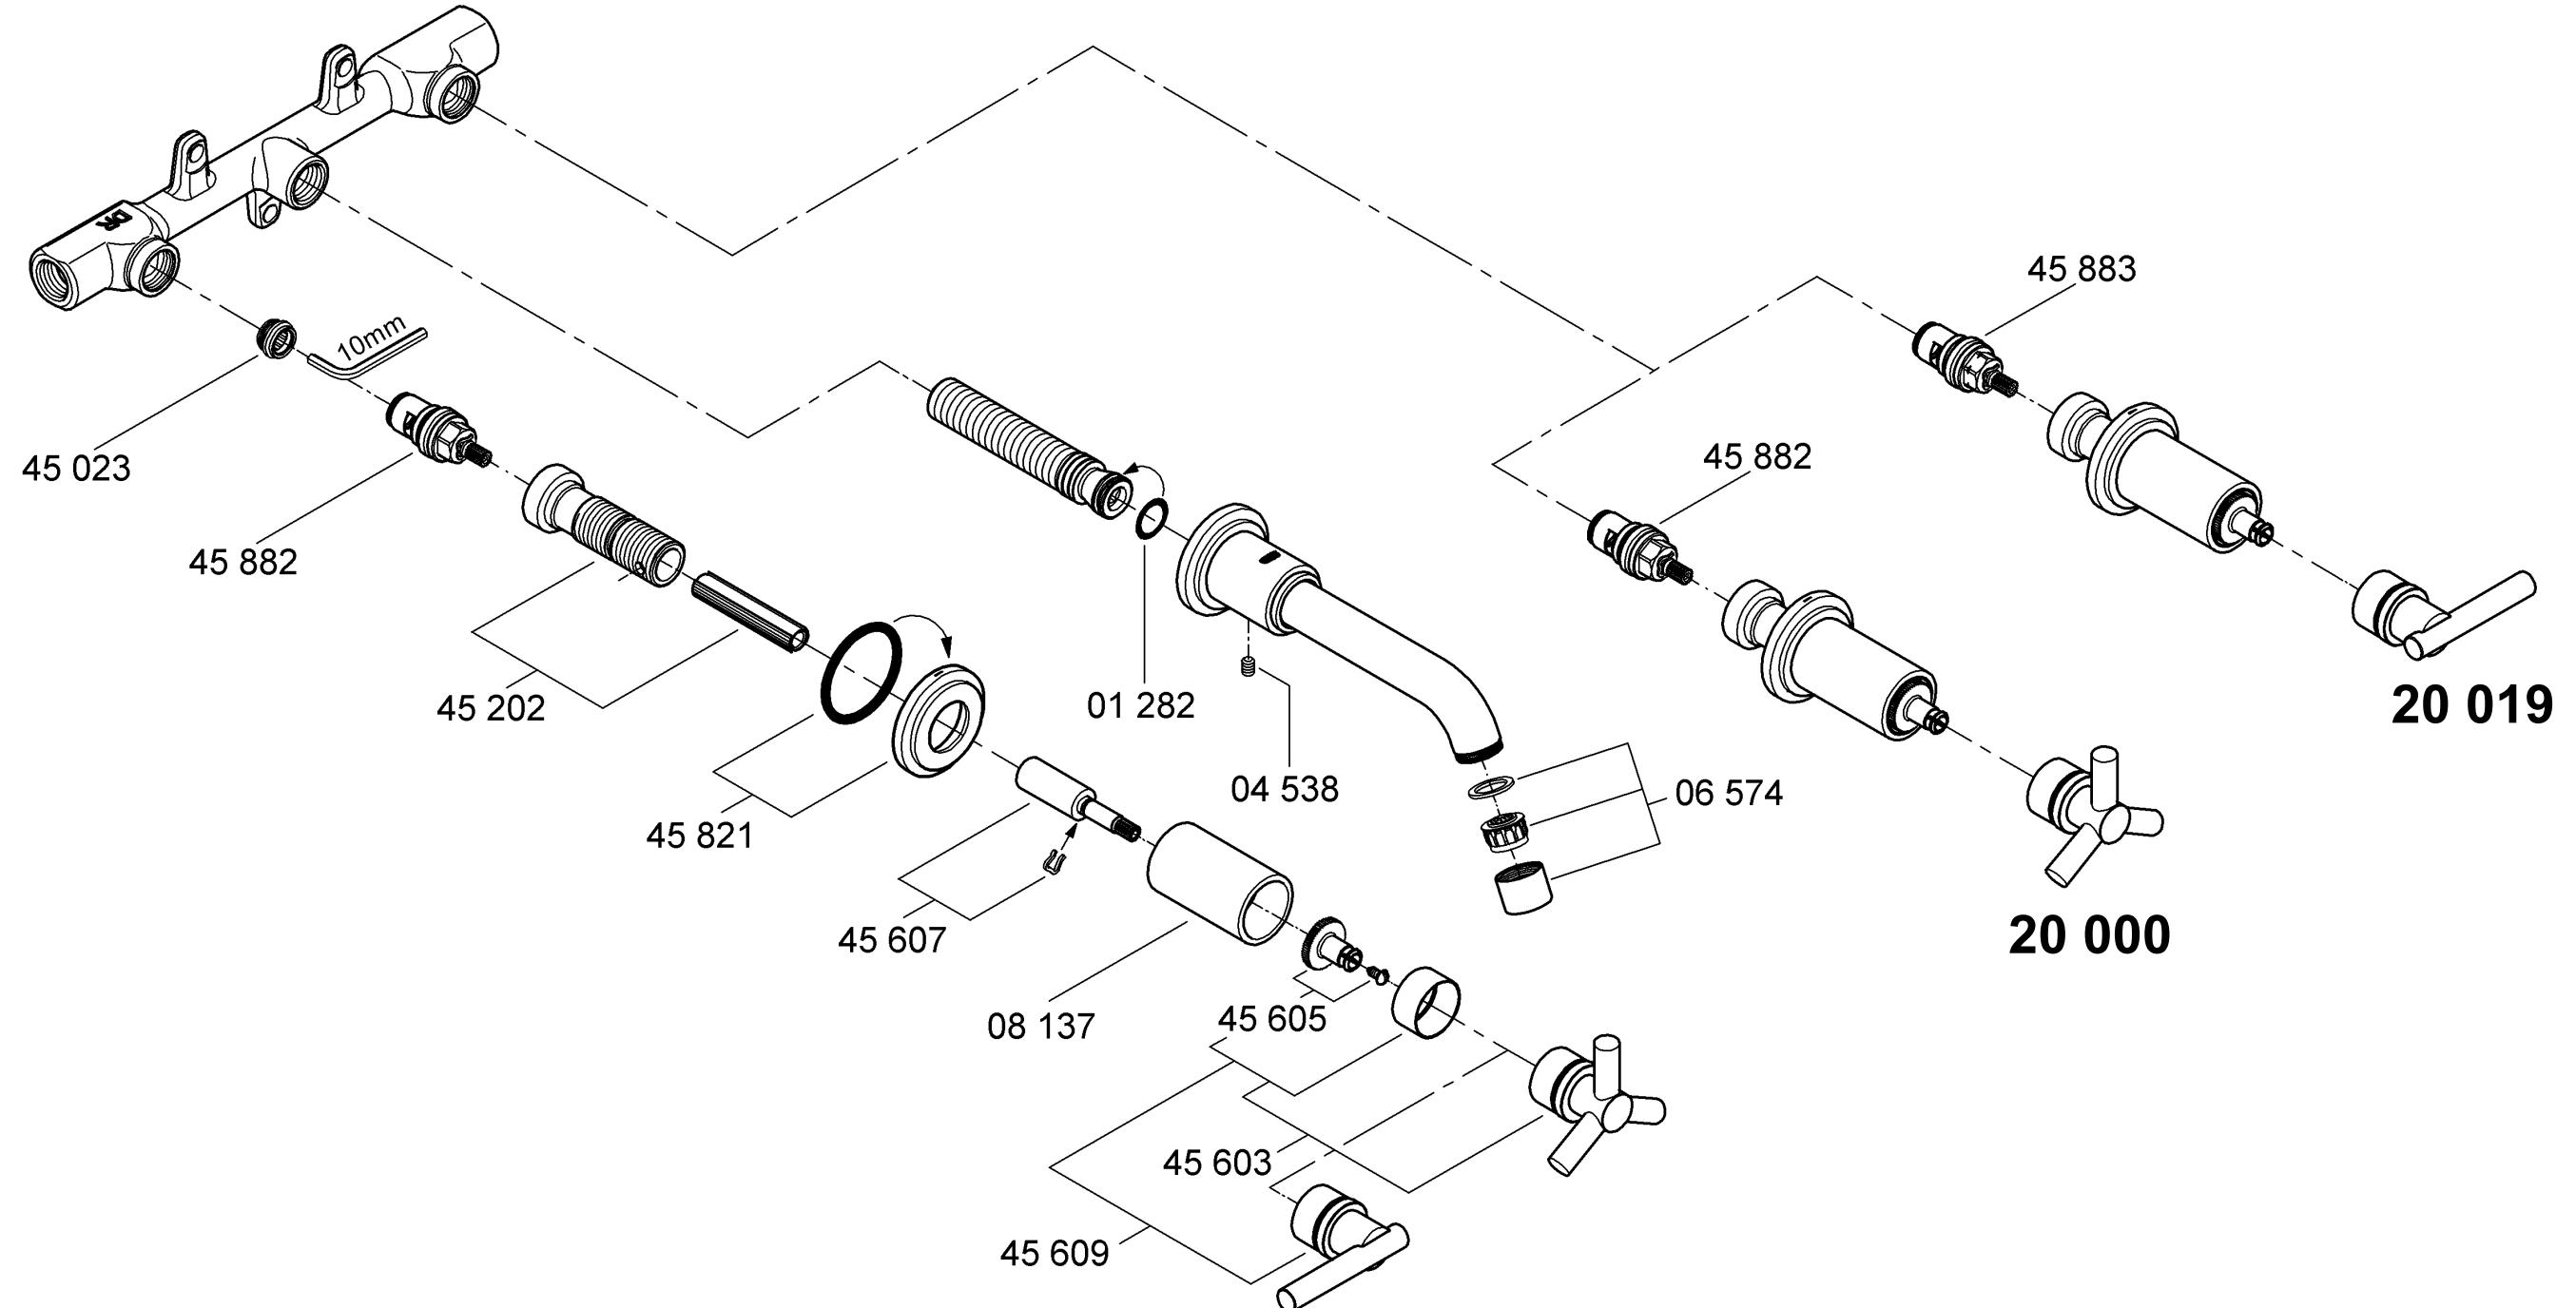

## D

### Anwendungsbereich

Betrieb ist möglich mit: Druckspeichern, thermisch und hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern. Der Betrieb mit drucklosen Speichern (offenen Warmwasserbereitern) ist **nicht** möglich!

### Technische Daten

- Fließdruck min. 0,5 bar / empfohlen 1 - 5 bar
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Prüfdruck 16 bar

Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei Ruhedrücken über 5 bar ein Druckminderer einzubauen.

Höhere Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasseranschluss sind zu vermeiden!

- Durchfluss bei 3 bar Fließdruck: ca. 14 l/min
- Temperatur  
  Warmwassereingang: max. 80 °C  
  Empfohlen: (Energieeinsparung) 60 °C
- Wasseranschluss  
  kalt - rechts  
  warm - links

### Rohinstallation

#### Einbauwand vorfertigen

Löcher für Wandbatterie sowie Schlitze für die Rohrleitungen erstellen (siehe DIN 1053).

Maßzeichnungen auf Klappseite I beachten.

UP-Einbaukörper in die Wand einbauen und an die Rohrleitungen anschließen, siehe Klappseite I, Abb. [1].

**Prod.-Nr. 20 019: Einbaulage beachten! Der Kaltwasseranschluss muss rechts (Markierung blau auf dem Gehäuse) und der Warmwasseranschluss links (Markierung rot auf dem Gehäuse) erfolgen.**

Die Einbautiefe bis zur fertigen Wandoberfläche (A) muss im Bereich (X) der Einbauschablone liegen, siehe Abb. [2].

Mit Hilfe einer Wasserwaage den UP-Einbaukörper waagerecht, senkrecht und parallel zur Wand ausrichten.

#### Rohrleitungen gemäß DIN 1988 durchspülen.

#### Kalt- und Warmwasserzufuhr öffnen und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.

**Hinweis:** Einbauschablonen **nicht** vor der Fertiginstallation demontieren.

### Fertiginstallation

#### Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

Einbauschablonen entfernen.

#### I. Montage der Seitenventile:

1. Spindelverlängerung (B) auf UP-Ventil Oberteil aufstecken und Verlängerungshülse (C) aufschrauben, siehe Klappseite I Abb. [3].
2. Verlängerungshülse mit Spindelverlängerung ablängen, so dass sich ein Einbaumaß von **min. 20mm bis max. 45mm** ergibt, siehe Abb. [4].
3. Rosette (D) aufschieben und Hülse mit vormontiertem Schnappeinsatz (E) aufschrauben. Griff (F) aufschnappen, siehe Klappseite III, Abb. [5].

#### II. Montage des Auslaufes:

1. Maß "Y" von der Oberkante des UP-Gehäuses bis zur Fliesenoberkante ermitteln, siehe Abb. [6].
2. Anschlussnippel (G) ablängen, so dass sich ein Gesamtmaß von "**Y+46mm**" ergibt.
3. Anschlussnippel (G) mit Innensechskantschlüssel 10mm so in das UP-Gehäuse einschrauben, dass sich ein Einbaumaß von **34mm** ergibt. Auslauf (H) mit einem Innensechskantschlüssel 3mm von unten befestigen, siehe Abb. [7].

#### Kalt- und Warmwasserzufuhr öffnen und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.

### Wartung

Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen und mit Spezialarmaturenfett einfetten.

#### Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

- I. Austausch des Oberteils**, siehe Abb. [8].
  1. Durch Drehen der Hülse (E), die komplette Einheit (J) abschrauben und Rosette (D) abnehmen.
  2. Verlängerungshülse (C) abschrauben und falls erforderlich, Spindelverlängerung (B) abziehen.
  3. Oberteil (K) mit Steckschlüssel 17mm heraus-schrauben.
  4. Oberteil (K) kompl. austauschen.  
**Prod.-Nr. 20 019:** Unterschiedliche Ersatzteilnummern der Oberteile beachten, siehe Klappseite II und III, Abb. [9] und [10].

#### Einbaulage beachten!

- II. Mousseur (06 574)** ausschrauben und säubern, siehe Klappseite II.

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

#### Ersatzteile

, siehe Klappseite II (\* = Sonderzubehör).

### Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.



## Application

Can be used in conjunction with: Pressurised storage heaters, thermally and hydraulically controlled instantaneous heaters. Operation with low-pressure displacement water heaters is **not** possible.

## Specifications

- Flow pressure min. 0.5 bar - recommended 1 - 5 bar
- Operating pressure max. 10 bar
- Test pressure 16 bar

If static pressure is greater than 5 bar, fit pressure reducer.

Avoid major pressure differences between hot and cold water supply.

- Flow rate at 3 bar flow pressure: approx. 14 l/min
- Temperature  
Hot water inlet: (maximum) 80 °C  
Recommended: (energy saving) 60°C
- Water connection  
cold - right  
hot - left

## Rough installation

### Prepare the wall for the installation.

Prepare the holes for the wall mixer and slots for the pipes.

Refer to the dimensional drawings on fold-out page I.

Install concealed mixer housing in wall and connect pipelines, see fold-out page I, Fig. [1].

**Part No. 20 019: Observe the correct installation position! The cold water supply must be connected on the right (marked blue on housing) and the hot water supply on the left (marked red on housing), as viewed from the operating position.**

The installation depth of the finished surface of the wall (A) must lie within the area (X) of the fitting template, see Fig. [2].

By using a spirit level, align the mixer horizontally, vertically and parallel to the wall.

### Flush pipes thoroughly.

### Open cold and hot-water supply and check connections for watertightness!

**Note:** Do **not** remove the fitting template before final installation.

## Final installation

### Shut off cold and hot water supply.

Remove fitting templates.

### I. Install side valves:

1. Mount spindle extension (B) on the headpart of the concealed valve and screw on extension sleeve (C), see fold-out page I Fig. [3].
2. Crosscut extension sleeve with spindle extension in that way, that the installation dimension is **min. 20mm to max. 45mm**, see Fig. [4].
3. Push on escutcheon (D) and screw on sleeve (E) with pre-assembled snap insert. Snap on handle (F), see fold-out page III Fig. [5].

### II. Install spout:

1. Determine dimension "Y" from the leading edge of concealed mixer housing to face of tiles, see Fig. [6].
2. Crosscut connection nipple (G) in that way, that the installation dimension is "**Y+46mm**".
3. With 10mm socket spanner, screw in connection nipple (G) to concealed mixer housing until the installation dimension reaches **34mm**. Tighten the spout (H), using a 3mm socket spanner, see Fig. [7].

### Open cold and hot-water supply and check connections for watertightness!

## Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and grease with special grease.

### Shut off cold and hot water supply!

### I. Replacing the headpart, see Fig. [8].

1. Unscrew complete union (J) by turning sleeve (E) and pull off escutcheon (D).
2. Unscrew extension sleeve (C) and if necessary, pull off spindle extension (B).
3. Unscrew headpart (K) using a 17mm socket wrench.
4. Change complete headpart (K).

**Part No. 20 019:** Observe the different replacement part numbers of the headparts, see fold-out page II and III, Fig. [9] and [10].

### Observe the correct installation position!

### II. Unscrew and clean mousseur (06 574), see fold-out page II.

Assemble in reverse order.

### Replacement parts, see fold-out page II (\* = special accessories).

## Care

For directions on the care of this fitting, refer to the accompanying Care Instructions.

## F

### Domaine d'application

Utilisation possible avec accumulateurs sous pression, chauffe-eau instantanés à commande thermique et hydraulique. Un fonctionnement avec des accumulateurs sans pression (chauffe-eau à écoulement libre) n'est pas possible!

### Caractéristiques techniques

- Pression dynamique minimale 0,5 bar - recommandée 1 à 5 bar(s)
- Pression de service maximale 10 bars
- Pression d'épreuve 16 bars

Installer un réducteur de pression en cas de pression statique supérieure à 5 bars.

Eviter des différences importantes de pression entre les raccordements d'eau chaude et d'eau froide!

- Débit lorsque la pression dynamique est de 3 bars: env. 14 l/min
- Température maximale: 80 °C Recommandée: (économie d'énergie) 60 °C
- Raccordement d'eau froide - à droite chaude - à gauche

### Installation provisoire

#### Préparer le mur d'enca斯特ment

Préparer des réservations pour la robinetterie murale et des saignées pour la tuyauterie.

Tenir compte des cotes du schéma sur le volet I.

Monter le corps à encastrer du thermostat dans le mur et raccorder aux tuyauteries, voir volet I, fig. [1].

#### Réf. 20 019: Respecter la position de montage!

Brancher l'eau froide à droite (repère bleu sur le boîtier) et l'eau chaude à gauche (repère rouge sur le boîtier).

Effectuer le montage jusqu'au mur fini (A) à une profondeur incluse dans la zone (X) du gabarit de montage, voir fig. [2].

Aligner le caisson encastré du thermostat horizontalement, verticalement et parallèlement au mur à l'aide du niveau à bulle d'air.

#### Purger les tuyauteries.

#### Ouvrir l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccordements.

**Remarque:** Ne pas démonter le gabarit de montage avant l'installation finale.

### Installation définitive

#### Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide

Enlever les gabarits de montage.

#### I. Montage des robinets d'arrêt:

1. Enfoncer la prolongation de tige (B) sur la tête des robinets encastrés et visser la douille de prolongation (C), voir volet I fig. [3].
2. Couper à la bonne longueur la douille de protection avec la prolongation de tige, pour obtenir une dimension de montage comprise entre **20mm minimum et 45mm maximum**, voir fig. [4].
3. Faire glisser la rosace (D) et visser la douille avec l'insert encliquetable prémonté (E). Verrouiller par ressort la poignée (F), voir volet III, fig. [5].

#### II. Montage du bec:

1. Déterminer la cote "Y" du bord supérieur du boîtier encastré jusqu'au bord supérieur des carreaux, voir fig. [6].
2. Couper à la bonne longueur la nipple de raccordement (G) pour obtenir "**Y+46mm**".
3. Visser la nipple de raccordement (G) à l'aide d'une clé Allen de 10mm dans le boîtier encastré de manière à obtenir une dimension de montage de **34mm**. Fixer le bec (H) par le bas à l'aide d'une clé Allen de 3mm, voir fig. [7].

#### Ouvrir l'arrivée d'eau et contrôler l'étanchéité des raccordements!

### Maintenance

Contrôler toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer si nécessaire et les graisser avec de la graisse spéciale pour robinetterie.

#### Fermer l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide.

#### I. Remplacement de la tête, voir fig. [8].

1. Dévisser l'ensemble complet (J) en tournant la douille (E) et retirer la rosace (D).
2. Dévisser la douille de prolongation (C) et, si nécessaire, retirer la prolongation de tige (B).
3. Dévisser la tête (K) à l'aide d'une clé à pipe de 17mm.
4. Remplacer la tête (K) complète.

**Réf. 20 019:** Tenir compte des différents numéros de pièce de rechange des têtes, voir le volet II et III, fig. [9] et [10].

#### Tenir compte de la position de montage!

#### II. Dévisser le mousseur (06 574) et le nettoyer, voir volet II.

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.

#### Pièces de rechange, voir volet II

(\* = accessoires en option).

### Entretien

Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.

## E

### Campo de aplicación

Es posible el funcionamiento con: acumuladores de presión, calentadores instantáneos con control térmico e hidráulico. ¡No es posible el funcionamiento con acumuladores sin presión (calentadores de agua sin presión)!

### Datos técnicos

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| • Presión de trabajo:     | mín. 0,5 bares / recomendada 1 - 5 bares |
| • Presión de utilización  | máx. 10 bares                            |
| • Presión de verificación | 16 bares                                 |

Si la presión en reposo es superior a 5 bares, hay que instalar un reductor de presión.

¡Deberán evitarse diferencias de presión importantes entre las acometidas del agua fría y del agua caliente!

- |   |  |
|---|--|
| • Caudal con una presión de trabajo de 3 bar: | aprox. 14 l/min                                  |
| • Temperatura Entrada del agua caliente:      | máx. 80 °C                                       |
| Recomendada                                   | (ahorro de energía) 60 °C                        |
| • Acometida del agua                          | fría - a la derecha<br>caliente - a la izquierda |

### Instalación inicial

#### Preparar la pared de instalación

Elaborar orificios para la batería mural así como rozas para las tuberías.

Respetar los croquis de la página desplegable I.

Montar la batería empotrable en la pared y conectarla a las tuberías; véase la página desplegable I, fig. [1].

**Producto núm. 20 019: ¡Atender a la posición de montaje! La acometida del agua fría debe conectarse a la derecha (marca azul en la carcasa) y la del agua caliente debe conectarse a la izquierda (marca roja en la carcasa).**

La profundidad de montaje hasta la superficie de pared acabada (A) debe encontrarse en la zona (X) del patrón de montaje, véase la fig. [2].

Nivelar la batería empotrable en horizontal, en vertical y paralelamente a la pared utilizando un nivel de burbuja.

#### Purgar las tuberías.

**¡Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones!**

**Nota: No desmontar los patrones de montaje antes de proceder a la instalación de acabado.**

### Instalación de acabado

#### Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.

Quitar los patrones de montaje.

#### I. Montaje de las válvulas laterales:

1. Encajar la prolongación del husillo (B) sobre la montura de la válvula empotrable y enroscar el casquillo de prolongación (C), véase la página desplegable I fig. [3].
2. Cortar a medida el casquillo de prolongación con la prolongación del husillo, de modo que resulte una cota de montaje de **min. 20mm hasta máx. 45mm**, véase la fig. [4].
3. Colocar el rosetón (D) y atornillar el casquillo con el aislante premontado (E). Encajar la empuñadura (F), véase la página desplegable III, fig. [5].

#### II. Montaje del caño:

1. Determinar la cota "Y" desde el borde superior de la carcasa empotrable hasta el borde superior de los azulejos, véase la fig. [6].
2. Cortar a medida el casquillo roscado de conex. (G), de manera que se produzca una cota total de "**Y+46mm**".
3. Enroscar el casquillo roscado de conexión (G) en la carcasa empotrable con una llave Allen de 10mm, para conseguir una cota de montaje de **34mm**. Fijar el caño (H) por abajo mediante una llave Allen de 3mm, véase la fig. [7].

**¡Abrir la alimentación de agua y comprobar la estanqueidad de las conexiones!**

### Mantenimiento

Revisar todas las piezas, limpiarlas, sustituirlas en caso necesario y engrasarlas con grasa especial para grifería.

#### ¡Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente!

#### I. Cambio de la montura, véase la fig. [8].

1. Girando el casquillo (E), desenroscar la unidad completa (J) y retirar el rosetón (D).
2. Desenroscar el casquillo de prolongación (C), y, en caso de necesidad, extraer la prolongación del husillo (B).
3. Desenroscar la montura (K) con una llave de vaso de 17mm.
4. Cambiar montura (K) completa.

**Producto núm. 20 019:** Prestar atención a los diferentes números de piezas de repuesto de las monturas, véase la página desplegable II y III, figs. [9] y [10].

#### ¡Prestar atención a la posición de montaje!

#### II. Desenroscar y limpiar el **Mousseur (06 574)**, véase la página desplegable II.

El montaje se efectúa en el orden inverso.

**Repuestos,** véase la página desplegable II (\* = accesorios especiales).

### Cuidado

Instrucciones para cuidado de este producto pueden consultarse en instrucciones de conservación adjuntas.

## I

### Gamma di applicazioni

Il funzionamento è possibile con accumulatori a pressione per scaldacqua istantanei a regolazione termica e idraulica. **Non** è possibile il funzionamento con accumulatori di acqua calda a bassa pressione (accumulatori di acqua calda a circuito aperto).

### Dati tecnici

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| • Pressione idraulica:   | min. 0,5 bar /<br>consigliata 1 - 5 bar |
| • Pressione di esercizio | max 10 bar                              |
| • Pressione di prova     | 16 bar                                  |

Per pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione.  
Evitare grandi differenze di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda!

- |   |  |
|---|--|
| • Portata alla pressione di 3 bar:                    | ca. 14 l/min                               |
| • Temperatura<br>Entrata acqua calda:<br>Raccomandata | max. 80 °C<br>(risparmio di energia) 60 °C |
| • Raccordo acqua                                      | fredda – a destra<br>calda – a sinistra    |

### Installazione preliminare

#### Preparare l'incasso nella parete

Creare i fori per il rubinetto a parete e le scanalature per le tubazioni.

Rispettare le quote di installazione sul risvolto di copertina I.

Installare il gruppo termostatico nella parete e collegarlo ai tubi, vedi risvolto di copertina I, fig. [1].

**No. di prodotto 20 019: Rispettare la posizione di montaggio! Il raccordo dell'acqua fredda deve trovarsi a destra (segno blu sulla scatola) e quello dell'acqua calda a sinistra (segno rosso sulla scatola).**

La profondità di montaggio sino alla superficie della parete finita (A) deve trovarsi nella zona (X) della dima di montaggio, vedere fig. [2].

Con l'ausilio di una livella posizionare il gruppo termostatico in orizzontale, in verticale ed in parallelo rispetto alla parete.

**Sciacquare accuratamente le tubazioni.**

**Aprire le entrate dell'acqua calda e fredda e controllare la tenuta dei raccordi!**

**Nota:** Non smontare le dime di montaggio prima del termine dell'installazione.

### Installazione definitiva

#### Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.

Togliere le dime di montaggio.

#### I. Montaggio delle valvole laterali:

- Infilare l'estensione del mandrino (B) sulla parte superiore della valvola del termostatico ed avvitare la boccola dell'estensione (C), vedere il risvolto di copertina I fig. [3].
- Tagliare la boccola a misura con l'estensione del mandrino in modo da ottenere una quota di montaggio di **min. 20mm - max. 45mm**, vedere fig. [4].
- Inserire la rosetta (D) ed avvitare la boccola con l'innesto a scatto premontato (E). Inserire la manopola (F), vedere risvolto di copertina III, fig. [5].

#### II. Montaggio del getto della doccia:

- Rilevare la quota "Y" dall'angolo superiore della scatola del termostatico all'angolo superiore delle piastrelle, vedere fig. [6].
- Tagliare il raccordo (G) a misura in modo da ottenere una quota complessiva di "**Y+46mm**".
- Avvitare il raccordo (G) con la chiave a brugola da 10mm nella scatola del termostatico in modo da ottenere una quota di montaggio di **34mm**. Fissare dal basso il getto della doccia (H) con una chiave a brugola da 3mm, vedere fig. [7].

**Aprire l'entrata dell'acqua e controllare la tenuta dei raccordi!**

### Manutenzione

Controllare e pulire tutti i pezzi, eventualmente sostituire quelli difettosi, ingrassare con grasso speciale.

#### Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda!

- I. Sostituzione della parte superiore**, vedi fig. [8].
  - Girando la boccola (E) svitare l'unità completa (J) e togliere la rosetta (D).
  - Svitare la boccola d'estensione (C) e, se necessario, estrarre l'estensione del mandrino (B).
  - Svitare la testina (K) con la chiave a tubo da 17mm.
  - Sostituire la testina (K) completa.

**N. di prodotto 20 019:** Osservare i diversi codici di ricambio delle parti superiori, vedere il risvolto di copertina II e III fig. [9] e [10].

#### Rispettare la posizione di montaggio!

- II. Svitare e pulire il mousseur (06 574)**, vedere il risvolto di copertina II.  
Eseguire il montaggio in ordine inverso.

**Pezzi di ricambio**, vedere il risvolto di copertina II  
(\* = accessori speciali).

### Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nei fogli acclusi.

**NL**

### Toepassingsgebied

Te gebruiken in combinatie met: boilers, geisers en c.v.-ketels met warmwatervoorziening. Het werken met lagedrukboilers (open warmwatertoestellen) is **niet** mogelijk!

### Technische gegevens

- Stromingsdruk min. 0,5 bar / aanbevolen 1 - 5 bar
- Werkdruk max. 10 bar
- Testdruk 16 bar

Bij statische drukken boven 5 bar dient een drukreduceerventiel te worden ingebouwd.  
Voorkom hoge drukverschillen tussen de koud- en warmwaternaansluiting!

- Capaciteit bij 3 bar stromingsdruk: ca. 14 l/min
- Temperatuur  
Warmwateringang: max. 80 °C  
Aanbevolen (energiebesparing) 60 °C
- Waternaansluiting koud - rechts  
warm - links

### Ruze installatie

#### Voorbereiding inbouwwand

Breng de gaten voor de wandmengkraan en de sleuven voor de leidingen aan.

Neem de maatschetsen op uitvouwbaar blad I in acht.

Monteer de inbouwelementen in de wand en sluit de buisleidingen aan, zie uitvouwbaar blad I, afb. [1].

**Prod.nr. 20 019: neem de inbouwplaats in acht! De koudwaterleiding moet rechts (blauwe markering op het kraanhuis) en de warmwaterleiding links (rode markering op het kraanhuis) worden aangesloten.**

De inbouwdiepte tot aan het afgewerkte wandoppervlak (A) moet in het gebied (X) van de inbouwsjabloon liggen, zie afb. [2].

Lijn het inbouwelement met behulp van een waterpas horizontaal, verticaal en parallel t.o.v. de wand uit.

#### Spoel de leidingen grondig.

**Open de koud- en warmwatertoever en controleer de aansluitingen op lekkages!**

**Aanwijzing:** verwijder inbouwsjablonen **niet** voordat alles gemonteerd en afgewerkt is.

### Eindassemblage

#### Sluit de koud- en warmwatertoever af.

Verwijder de inbouwsjablonen.

#### I. Montage van de zijkleppen:

1. Steek de spindelverlenging (B) op het bovenste deel van de ingebouwde klep en schroef de verlengingshuls (C) erop, zie uitvouwbaar blad I afb. [3].
2. Snij de verlengingshuls met spindelverlenging op lengte, zodat een inbouwmaat van **min. 20mm tot max. 45mm** ontstaat, zie afb. [4].
3. Schuif de rozet (D) erop en schroef de huls met vooraf gemonteerde vergrendeling (E) erop. Breng de knop (F) aan, zie uitvouwbaar blad III, afb. [5].

#### II. Montage van de uitloop:

1. Bepaal de maat "Y" van de bovenkant van het ingebouwde kraanhuis tot aan de bovenkant van het tegelwerk, zie afb. [6].
2. Snij de aansluitnippel (G) op lengte, zodat de totale maat "**Y+46mm**" bedraagt.
3. Schroef de aansluitnippel (G) met een 10mm inbussleutel zodanig in het ingebouwde kraanhuis, dat de inbouwmaat **34mm** bedraagt. Bevestig de uitloop (H) van onderen met een 3mm inbussleutel, zie afb. [7].

**Open de watertoever en controleer de aansluitingen op lekkages!**

### Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal armaturenvet in.

#### Sluit de koud- en warmwatertoever af!

- #### I. Vervangen van het bovenste deel, zie afb. [8].
1. Schroef de complete eenheid (J) eraf door de huls (E) te draaien en verwijder de rozet (D).
  2. Schroef de verlengingshuls (C) eraf en trek indien nodig de spindelverlenging (B) eraf.
  3. Schroef het bovenste deel (K) er met een 17mm steeksleutel uit.
  4. Vervang het bovenste deel (K) compleet.
- Prod.nr. 20 019:** neem de verschillende onderdeelnummers van de boven-delen in acht, zie uitvouwbaar blad II en III afb. [9] en [10].

#### Neem de inbouwplaats in acht!

- #### II. Schroef de **mousseur (06 574)** eruit en maak deze schoon, zie uitvouwbaar blad II.

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

**Onderdelen,** zie uitvouwbaar blad II (\* = speciaal toebehoren).

### Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze mengkraan vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

## S

### Användningsområde

Drift är möjlig med: Tryckbehållare, termiskt och hydrauliskt styrda genomströmningsberedare. Drift med lågtrycksbehållare (öppna varmvattenberedare) är **inte** möjlig!

### Tekniska data

• Hydrauliskt tryck	min. 0,5 bar / rekommenderat 1 - 5 bar
• Arbetstryck	max. 10 bar
• Testtryck	16 bar

En reduceringsventil ska installeras om vilotrycket överstiger 5 bar.

Större tryckdifferenser mellan kallvatten- och varmvattenanslutningen måste undvikas!

• Kapacitet vid 3 bar hydrauliskt tryck:	ca 14 l/min
• Temperatur Varmvattengång: Rekommendation	max. 80 °C (energibesparing) 60 °C
• Vattenanslutning	kall - höger varmt - vänster

### Förinstallation

#### Förbered väggen

Gör hål för väggarmaturen och slitsar för rörledningarna.

Observera mättritningarna på utvikningssida I.

Installera inbyggnadsenheten i väggen och anslut rörledningarna, se utvikningssida I, fig. [1].

#### Prod.-nr 20 019: Observera monteringsläget!

**Kallvattnet ska anslutas till höger** (blå markering på huset) **och varmvattnet till vänster** (röd markering på huset).

Monteringsdjupet till väggens färdiga yta (A) måste ligga inom monteringsmallens område (X), se fig. [2].

Justera inbyggnadsenheten vågrätt, lodrätt och parallellt mot väggen med hjälp av ett vattenpass.

#### Spola genom rörledningarna.

#### Öppna kall- och varmvattentillförseln och kontrollera att anslutningarna är tät!

**Anvisning:** Demontera **inte** monteringsmallarna före färdiginstallation.

### Färdiginstallation

#### Stäng av kallvatten- och varmvattentillförseln.

Tag bort monteringsmallarna.

#### I. Montering av sidoventiler:

- Fäst spindelförlängningen (B) på inbyggda ventilens överdel och skruva fast förlängningshylsan (C), se utvikningssida I, fig. [3].
- Korta av förlängningshylsan tillsammans med spindelförlängningen, så att monteringsmåttet är **min. 20mm till max. 45mm**, se fig. [4].
- Skjut på täckbrickan (D) och skruva fast hylsan till-sammans med den förmonterade spärrinsatsen (E). Fäst greppet (F), se utvikningssida III, fig. [5].

#### II. Montering av utlopp:

- Ta fram måttet "Y" från inbyggnadshusets överkant och till kakelplattornas överkant, se fig. [6].
- Korta av anslutningsfästet (G), så att det totala måttet är "**Y+46mm**".
- Skruva fast anslutningsfästet (G) i inbyggnadshuset med en insexyckel 10mm, så att monteringsmåttet är **34mm**. Fäst utloppet (H) nedifrån med en insexyckel 3mm, se fig. [7].

#### Öppna vattentillförseln och kontrollera anslutningarnas täthet!

### Underhåll

Kontrollera alla delarna, rengör dem, byt ev. ut skadade delar och smörj dem med specialfett.

#### Stäng av kallvatten- och varmvattentillförseln!

#### I. Byte av överdel, se fig. [8].

- Genom att vrida på hylsan (E): Skruva loss hela enheten (J) och ta bort täckbrickan (D).
- Skruva loss förlängningshylsan (C) och dra loss spindelförlängningen (B) vid behov.
- Skruva loss överdelen (K) med en hylsnockel 17mm.
- Byt ut överdelen (K) komplett.

**Prod.-nr 20 019:** Observera överdelarnas olika reservdelnummer, se utvikningssida II och III, fig. [9] och [10].

#### Observera monteringsläget!

#### II. Skruva loss och rengör **mousseuren (06 574)**, se utvikningssida II.

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

**Reservdelar**, se utvikningssida II (\* = special-tillbehör).

### Skötsel

Skötseltips för denna armatur finns i den bifogade skötselanvisningen.



### Anvendelsesområde

Kan anvendes i forbindelse med: Trykbeholdere, termisk og hydraulisk styrede gennemstrømningsvandvarmere. Anvendelse i forbindelse med trykløse beholdere (åbne vandvarmere) er **ikke** mulig!

### Tekniske data

• Tilgangstryk	min. 0,5 bar/anbefalet 1 - 5 bar
• Driftstryk	maks. 10 bar
• Prøvetryk	16 bar

Ved arbejdstryk over 5 bar monteres en reduktionsventil.

Større trykforskelle mellem koldt- og varmtvandstilstlutningen bør undgås!

• Gennemstrømning ved 3 bar tilgangstryk	ca. 14 l/min.
• Temperatur Varmtvandsindgang: Anbefalet	maks. 80 °C (energibesparelse) 60 °C
• Vandtilslutning	koldt til højre varmt til venstre

### Råinstallation

#### Indbygningsvæggen gøres parat

Opret huller til vægbatteriet samt slidser til rørledningerne.

Vær opmærksom på måltegningen på foldeside I.

Indmurings-indbygningselementet indbygges i væggen og tilsluttes til rørledningerne, se foldeside I, ill. [1].

**Prod.-nr. 20 019: Vær opmærksom på monteringspositionen! Koldtvandstilstlutningen skal være til højre (den blå markering på huset) og varmtvandstilstlutningen skal være til venstre (den røde markering på huset).**

Monteringsdybden til den færdige vægoverflade (A) skal ligge i området (X) på monteringsskabelonen, se ill. [2].

Ved hjælp af et vaterpas placeres indmurings-indbygningselementet vandret, lodret og parallelt til væggen.

**Skyl rørledningerne igennem.**

**Åbn for koldt- og varmtvandstilstførslen, og kontrollér, at tilslutningerne er tætte!**

**Bemærk:** Afmonter ikke monteringsskabelonen inden færdiginstallationen.

### Færdiginstallation

#### Luk for koldt- og varmtvandstilstførslen.

Afmonter monteringsskabelonen.

#### I. Montering af sideventilerne:

- Sæt spindelforlængelsen (B) på indmuringsventilens øverste del og skru forlængelsesbøsningen (C) på, se foldeside I ill. [3].
- Tilpas forlængelsesbøsningens og spindel-forlængelsens længde, så monteringsmålet er på **min. 20mm til maks. 45mm**, se ill. [4].
- Skub rosetten (D) på, og skru bøsningen på med en formonteret fikseringsindsats (E). Klips grebet (F) på, se foldeside III, ill. [5].

#### II. Montering af udløbet:

- Konstater målet "Y" fra indmuringshusets øverste kant til fliserne øverste kant, se ill. [6].
- Tilpas tilslutningsniplens (G) længde, så det samlede mål er på "**Y+46mm**".
- Skru tilslutningsniplen (G) ind i indmuringshuset med en unbrakonøgle (10mm), så monteringsmålet er på **34mm**. Fastgør udløbet (H) nedefra med en unbrakonøgle (3mm), se ill. [7].

**Luk op for vandet og kontrollér, om tilslutningerne er tætte!**

### Vedligeholdelse

Kontrollér alle dele,rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt.

#### Luk for koldt- og varmtvandstilstførslen!

#### I. Udskift overdelen, se ill. [8].

- Ved at dreje bøsningen (E), skrues den komplette enhed (J) af og rosetten (D) tages af.
- Skru forlængelsesbøsningen (C) af, og træk spindelforlængelsen (B) af om nødvendigt.
- Skru overdelen (K) ud med en topnøgle (17mm).
- Udskift overdelen (K) helt.

**Prod.-nr. 20 019:** Vær opmærksom på overdelenes forskellige reservedelsnumre, se foldeside II og III, ill. [9] og [10].

#### Vær opmærksom på monteringspositionen!

#### II. Skru mousseuren (06 574) ud, og rens den, se foldeside II.

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

#### Reservedele, se foldeside II (\* = specialtilbehør).

### Vedligeholdelse

Anvisningerne vedrørende vedligeholdelse af dette armatur er anført i vedlagte vedligeholdelsesanvisning.

## N

### Bruksområde

Kan brukes med: trykkmagasiner, termisk og hydraulisk styre varmtvannsberedere. Bruk med lavtrykkmagasiner (åpne varmtvannsberedere) er ikke mulig!

### Tekniske data

• Dynamisk trykk	min. 0,5 bar / anbefalt 1 - 5 bar
• Driftstrykk	maks. 10 bar
• Kontrolltrykk	16 bar

Ved statisk trykk over 5 bar monteres en trykkreduksjonsventil.

Unngå store trykkdiranser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblingen!

• Gjennomstrømning ved 3 bar dynamisk trykk	ca. 14 l/min
• Temperatur Varmtvannsinngang:	maks. 80 °C
Anbefalt (energisparing)	60 °C
• Vanntilkobling	kaldt - høyre varmt - venstre

### Grovinstallering

#### Monteringsveggen klargjøres på forhånd

Lag hull for vegg batteriet, samt sliisser for rørledningene.

Se målksissene på utbrettside I.

Monter innbyggingstermostaten i veggen og koble den til rørledningene, se utbrettside I, bilde [1].

**Prod. nr. 20 019: Legg merke til plasseringen! Kaldtvannstilkoblingen må være på høyre side (blått merke på huset) og varmt-vannstilkoblingen på venstre side (rødt merke på huset).**

Monteringsdybden opp til den ferdige veggoverflaten (A) må være i området (X) monteringssjablonen, se bilde [2].

Juster innbyggingstermostaten vannrett, loddrett og parallelt med veggen ved hjelp av et vaterpass.

#### Spyl rørledningene.

**Åpne kaldt- og varmtvannstilkørselen og kontroller at koblingene er tette!**

**Merk!** Monteringssjablonene må ikke demonteres før ferdiginstalleringen.

### Ferdiginstallering

#### Steng kaldt- og varmtvannstilkørselen.

Fjern monteringssjablonene.

#### I. Montering av sideventilene:

1. Sett spindelforlengelsen (B) på UP-ventil overdel og skru på forlengelseshylsen (C), se utbrettseite I bilde [3].
2. Kort av forlengelseshylsen med spindelforlengelsen, slik at det blir et innbyggingsmål på **min. 20mm til maks. 45mm**, se bilde [4].
3. Skyv rosetten (D) på og skru på hylse med formonert hurtiginnsats (E). Sett på grep (F), se utbrettseite III, bilde [5].

#### II. Montering av kranen:

1. Fastsett målet "Y" fra overkanten på UP-huset til flisoverkanten, se bilde [6].
2. Kort av koblingsnippelen (G) slik at totalmålet blir "Y"+46mm.
3. Skru koblingsnippelen (G) inn i UP-huset med en 10mm unbrakonøkkel, slik at monteringsmålet blir 34mm. Fest kranen (H) fra undersiden med en 3mm unbrakonøkkel, se bilde [7].

**Åpne vanntilkørselen og kontroller at koblingene er tette.**

### Vedlikehold

Kontroller og rengjør alle deler, skift ut om nødvendig og smør med spesial-armaturfett.

#### Steng kaldt- og varmtvannstilkørselen!

#### I. Utskifting av overdelen, se bilde [8].

1. Drei hylsen (E) og skru av hele enheten (J), ta av rosetten (D).
2. Skru av forlengelseshylsen (C) og trekk om nødvendig av spindelforlengelsen (B).
3. Skru ut overdelen (K) med en 17mm pipenøkkel.
4. Skift ut overdelen (K) komplett.

**Prod. nr. 20 019:** Vær oppmerksom på at overdelene har forskjellige reservedelsnummere, se utbrettseite II og III bilde [9] og [10].

#### Legg merke til plasseringen!

#### II. Mousseuren (06 574) skrus ut og regnjøres, se utbrettseite II.

Monter i motsatt rekkefølge.

#### Reservedeler, se utbrettseite II (\* = eksratilbehør).

### Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finner du i medfølgende pleieveileddning.

## FIN

### Käyttöalue

Käyttö on mahdollista: Painevaraajien, termisesti ja hydraulisesti ohjattujen läpivirtauskuumentimien kanssa. Käyttö paineettomien säiliöiden (avoimien lämmintilvesiboiilerien) kanssa **ei** ole mahdollista!

### Tekniset tiedot

• virtauspaine	min. 0,5 bar / suositus 1 - 5 bar
• käyttöpaine	maks. 10 bar
• koepaine	16 bar

Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden ylittäässä 5 baria.

Suurempia paine-eroja kylmä- ja lämmintilvesiliitännän välillä on vältettävä!

- läpivirtaus, kun virtauspaine on 3 baria: n. 14 l/min
- lämpötila lämpimän veden tulo: enint. 80 °C suositus (energian säästämiseksi) 60 °C
- vesiliitintä kylmä - oikealla lämmin - vasemmalla

### Alkutoimet

#### Valmistele asennusseinä

Tee reiät seinäsekoitinta ja urat putkia varten.

Huomaan kääntöpuolen sivulla I olevat mittapiirrokset.

Asenna piiloasennusosa seinään ja liitä se vesijohtoihin, ks. kääntöpuolen sivu I, kuva [1].

**Tuotenumero 20 019: Huomaan asennusa-sento! Kylmävesiliitintä täytyy tehdä oikealle (sininen merkintä kotelossa) ja lämmintilvesiliitintä vasemmalle (punainen merkintä kotelossa).**

Asennussyyvyyss valmiiseen seinäpintaan (A) nähdentäytyy olla asennuslevyn alueella (X), ks. kuva [2].

Kohdista piiloasennusosa vesivaakaa käyttäen vaakasuoraan, pystysuoraan ja yhdensuuntaisesti seinään nähdentä.

#### Huuhto putket.

#### Aavaa kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liitintöjen tiiviys!

**Ohje: Älä poista asennuslevyjä ennen kuin kaikki asennustyöt on tehty.**

### Loppuasennus

#### Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

Poista asennuslevyt.

#### I. Sivuventtiilien asennus:

1. Laita varren jatke (B) piiloasennusventtiiliin sulkuventtiiliin ja ruuvaa jatkohylsy (C) päälle, ks. kääntöpuolen sivu I kuva [3].
2. Katkaise jatkohylsy varren jatkeen kanssa niin, että saat asennusmitaksi **min. 20mm ... maks. 45mm**, ks. kuva [4].
3. Työnnä peitelaatta (D) päälle ja ruuvaa hylsy esiasennetun salpaosan (E) kanssa paikalleen. Napsauta kahva (F) paikalleen, ks. kääntöpuolen sivu III, kuva [5].

#### II. Juoksuputken asennus:

1. Mittaa mitta "Y" piiloasennuskotelon yläreunasta laatan yläreunaan asti, ks. kuva [6].
2. Katkaise liitintänippa (G) niin, että saat kokonaismitaksi "**Y+46mm**".
3. Ruuvaa liitintänippa (G) 10mm:n kuusikoloavaimella piiloasennuskoteloon niin, että saat asennusmitaksi **34mm**. Kiinnitä juoksuputki (H) 3mm:n kuusikoloavaimella alhaalta, ks. kuva [7].

#### Aava vedentulo ja tarkasta liitintöjen tiiviys!

### Huolto

Tarkasta kaikki osat, puhdista ne, vaihda tarvittaessa ja rasvaa erikoisrasvalla.

#### Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo!

#### I. Sulkuventtiilin vaihto, ks. kuva [8].

1. Ruuvaa hylsyä (E) kiertämällä koko yksikkö (J) irti ja otta peitelaatta (D) pois.
2. Ruuvaa jatkohylsy (C) irti ja vedä tarvittaessa varren jatke (B) irti.
3. Ruuvaa sulkuventtiili (K) irti 17mm:n hylsyavaimella.
4. Vaihda koko sulkuventtiili (K) uuteen.

**Tuotenumero 20 019: Huomaan sulkuventtiilien erilaiset varaosanumerot, ks. kääntöpuolen sivu II ja III kuva [9] ja [10].**

#### Huomaan asennusasento!

#### II. Ruuvaa poresuutin (06 574) irti ja puhdista se, ks. kääntöpuolen sivu II.

Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

**Varaosat, ks. kääntöpuolen sivu II (\* = erikoislisätarvike).**

### Hoito

Tämän hanan hoitoa koskevat ohjeet löydät mukana olevista hoito-ohjeista.

**PL**

### Zakres stosowania

Można używać z podgrzewaczami ciśnieniowymi oraz przepływowymi, włączanymi w zależności od temperatury i ciśnienia. Użytkowanie z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody (pracującymi w systemie otwartym) **nie** jest możliwe!

### Dane techniczne

• Ciśnienie robocze	min. 0,5 bar / zalecane 1 - 5 bar
• Ciśnienie robocze	maks. 10 bar
• Ciśnienie kontrolne	16 bar

Jeśli ciśnienie statyczne przekracza 5 bar, należy wmontować reduktor ciśnienia.

Należy unikać większych różnic ciśnienia między wodą zimną a ciepłą!

- Natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 bar: ok. 14 l/min
- Temperatura Doprowadzenie wody gorącej: maks. 80 °C  
Zalecana: (energooszczędna) 60 °C
- Podłączenie wody zimnej - strona prawa ciepłej - strona lewa

### Instalacja wstępna

#### Przygotować ściankę do zabudowy

Przygotować otwory dla baterii ściennej oraz dla przewodów rurowych.

Przestrzegać wymiarów podanych na rysunku zamieszczonym na stronie rozkładanej I.

Korpus do zabudowy podtynkowej należy zamontować w ścianie i połączyć z przewodami rurowymi, zobacz rys. [1].

**Nr art. 20 019: Zwrócić uwagę na prawidłowy montaż! Doprowadzenie wody zimnej należy podłączyć po stronie prawej (oznaczenie niebieskie na korpusie) - wody gorącej po stronie lewej (oznaczenie czerwone na korpusie).**

Głębokość montażu, aż do gotowej powierzchni ściany (A) powinna znajdować się w obszarze (X) szablonu montażowego, zobacz rys. [2].

Ustawić korpus do zabudowy, przy użyciu poziomicy, w położeniu poziomym i pionowym równoległy do ściany.

#### Przepłukać instalację wodną.

**Odkręcić zawory doprowadzające wody zimnej i ciepłej oraz sprawdzić szczelność połączeń!**

**Wskazówka:** Nie demontować szablonów montażowych przed montażem końcowym.

### Montaż końcowy

**Zamknąć doprowadzenie zimnej i ciepłej wody.**

Usunąć szablon montażowy.

#### I. Montaż zaworów bocznych:

1. Założyć przedłużenie trzpienia (B) na podtynkową górną część zaworu i wkręcić tulejkę przedłużającą (C), zobacz strona rozkładana I, rys. [3].
2. Dopasować długość tulejki przedłużającej wraz z przedłużeniem trzpienia, w taki sposób, aby wymiar montażowy mieścił się w granicach od **min. 20mm do maks. 45mm**, zobacz rys. [4].
3. Nasunąć rozetę (D) i wkręcić tulejkę przy użyciu istniejącego wkładu zatraskowego (E). Otworzyć uchwyt (F), zobacz strona rozkładana III, rys. [5].

#### II. Montaż wylewki:

1. Wyznaczyć wymiar "Y" od górnej krawędzi korpusu podtynkowego, aż do górnej krawędzi płytka, zobacz rys. [6].
2. Dopasować długość złączki podłączeniowej (G), w taki sposób, aby ogólny wymiar wynosił "**Y+46mm**".
3. Wkręcić złączkę podłączeniową (G) do korpusu podtynkowego przy użyciu klucza do śrub z gniazdem sześciokątnym 10mm, w taki sposób, aby ogólny wymiar wynosił **34mm**. Zamocować od dołu wylewkę (H) przy użyciu klucza do śrub z gniazdem sześciokątnym 3mm, zobacz rys. [7].

**Otworzyć dopływ wody i sprawdzić szczelność połączeń!**

### Konserwacja

Sprawdzić wszystkie części, oczyścić i ewentualnie wymienić, przesmarować specjalnym smarem do armatury.

**Zamknąć dopływ wody zimnej i ciepłej!**

#### I. Wymiana głowicy, zobacz rys. [8].

1. Obracając tulejkę (E), odkręcić cały zespół (J) i zdjąć rozentę (D).
2. Odkręcić tulejkę przedłużającą (C), w razie potrzeby zdjąć przedłużenie trzpienia (B).
3. Wykręcić głowicę (K) kluczem nasadowym 17mm.
4. Wymienić głowicę kompl. (K).

**Nr art. 20 019:** Należy zwrócić uwagę na różne numery części zamiennych dla głowic, zobacz strona rozkładana II oraz III, rys. [9] oraz [10].

**Zwrócić uwagę na prawidłowy montaż!**

#### II. Wykręcić i oczyścić perlator (06 574), zobacz strona rozkładana II.

Montaż wykonać w odwrotnej kolejności.

**Części zamienne** - zob. strona rozkładana II  
( \* = Akcesoria).

### Pielęgnacja

Wskazówki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczone w załączonej instrukcji pielęgnacji.



### التركيب النهائي

**أغلق خطى تغذية المياه الباردة والساخنة.**  
قم بإزالة صفات المعایرة.

#### ١) تركيب الصمامات الجانبية:

- ١- قم بوضع تمدید عمود الدوارن (B) على الجزء العلوي من الصمام المركب داخل الجدار وثبت كم التمديد (C)، انظر الصفحة المطوية ١، شكل [3].
- ٢- قم بقطع كم التمديد مع تمدید عمود الدوارن بحيث يكون قياس التركيب **20 مم على الأقل حتى 45 مم كحد أقصى**، انظر الشكل [4].
- ٣- قم بوضع الوردية (D) وثبت الكم مع الولجة الإطباقية المركبة مسبقاً (E).
- ٤- أطبق القبض (F)، انظر الصفحة المطوية ١١١، شكل [5].

#### ٢) تركيب الفوهة:

- ١- قم بتحديد القياس "٧٢" من الحافة العلوية للغلاف المركب داخل الجدار حتى الحافة العلوية من البلاط، انظر الشكل [6].
- ٢- قم بقطع الوصلة (G) بحيث يبلغ إجمالي قياس التركيب "٧٢ + 46" مم.
- ٣- قم بثبيت الوصلة (G) باستخدام مفتاح الن 10 مم داخل الغلاف المركب داخل الجدار بحيث يبلغ قياس التركيب **34 مم**. قم بثبيت الفوهة (H) من الأسفل باستخدام مفتاح الن 3 مم، انظر الشكل [7].

**افتح خطى تغذية المياه وافحص الوصلات من حيث إحكامها وعدم تسرب المياه منها!**

### الصيانة

يتم فحص كافة الأجزاء وتنظيفها وعند اللزوم استبدالها وتشحيمها بشحم خاص بالخلافات.

#### أغلق خطى تغذية المياه الباردة والساخنة!

- ١) **استبدال الجزء العلوي**، انظر الشكل [8].
- ٢- قم بفك الوحدة كاملاً (L) وأخرج الوردية (D) من خلال لف الكم (E).
- ٣- قم بفك كم التمديد (C) وانزع تمدید عمود الدوارن (B) عند اللزوم.
- ٤- قم بفك الجزء العلوي (K) باستخدام مفتاح ربطة صندوقى 17 مم.

**المنتج رقم 20019 :** يرجى مراعاة أرقام قطع الغيار المختلفة للأجزاء العلوية، انظر الصفحة المطوية ١١ و ١١١، شكل [9] و [10].

**يرجى مراعاة خطوات التركيب السليم!**

**المغاري (Mousseur) ٥٧٤ ٥٦** يتم حله وإخراجه وتنظيفه، انظر الصفحة المطوية ١١.

التركيب يتم بالترتيب العكسي.

انظر الصفحة المطوية ١١ (\* = إضافات خاصة) فيما يتعلق بقطع الغيار.

### الخدمة والصيانة

إرشادات الخدمة والصيانة الخاصة بهذا الخلط يمكنكم الإطلاع عليها في إرشادات الخدمة والصيانة المرفقة.

### نطاق الاستخدام

يمكن التشغيل مع: سخانات التخزين تحت ضغط والسخانات اللحظية ذات التحكم الحراري والسخانات اللحظية ذات التحكم الهيدروليكي.  
**لا يمكن التشغيل مع سخانات التخزين عديمة الضغط (سخانات المياه ذات دائرة مفتوحة)!**

### البيانات الفنية

- ضغط الإنسياب 0,5 بار على الأقل / الموصى به: 1 - 5 بار
- ضغط التشغيل 10 بار كحد أقصى 16 بار
- ضغط الإختبار

عندما يكون ضغط الإنسياب أعلى من 5 بار ينبغي تركيب مخفض للضغط في الشبكة لتطابق قيم الضوابط.  
ينبغي تحاشي تكون فروق كبيرة في الضغط بين طرف توسيع المياه الباردة والساخنة!

- معدل التدفق عند ضغط إنسياب قدره 3 بار: درجة الحرارة مدخل المياه الساخنة: الموصى بها (للأقتصاد في استهلاك الطاقة) 60 °م بارد - يمين توسيع المياه ساخن - يسار

### التركيب الأساسي

#### قم بتجهيز جدار التركيب

قم بعمل الثقوب للخلط الجداري والشقوق لشبكة المواسير.  
يرجى مراعاة الرسمات على الصفحة المطوية ١.

قم بتركيب جسم التركيب المركب داخل الجدار وتوصيله بشبكة المواسير، انظر الصفحة المطوية ١، شكل [1].

**المنتج رقم 20019 :** يرجى مراعاة خطوات التركيب السليم!

يجب أن يكون طرف توسيع المياه الباردة على اليمين (العلامة الزرقاء على الغلاف) وطرف توسيع المياه الساخنة على اليسار (العلامة الحمراء على الغلاف).

يجب أن يقع عمق التركيب حتى سطح الجدار الجاهز (A) في النطاق (X) لصفحة العايرة، انظر الشكل [2].

قم بضبط جسم التركيب المركب داخل الجدار بشكل أفقي وعمودي وموازي للجدار بمساعدة ميزان تسوية.

**يتم شطف شبكة المواسير.**

**افتح خطى تغذية المياه الباردة والساخنة وافحص الوصلات من حيث إحكامها وعدم تسرب المياه منها!**

تنبيه: لا تقم بفك صفات المعایرة قبل الإنتهاء من التركيب النهائي.



### Πεδίο εφαρμογής

Η λειτουργία είναι δυνατή με: συσσωρευτές πίεσης, θερμικά και υδραυλικά ελεγχόμενους ταχυθερμοσίφωνες. Η λειτουργία με συσσωρευτές χωρίς πίεση (ανοιχτοί θερμοσίφωνες) **δεν είναι** δυνατή!

### Τεχνικά στοιχεία

- Πίεση ροής ελάχιστη 0,5 bar / συνιστώμενη 1 - 5 bar
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar
- Πίεση ελέγχου 16 bar

Σε πιέσεις ηρεμίας μεγαλύτερες από 5 bar θα πρέπει να τοποθετηθεί μια συσκευή μείωσης της πίεσης. Αποφύγετε μεγαλύτερες διαφορές πίεσης μεταξύ της σύνδεσης ζεστού και κρύου νερού!

- Ροή με πίεση στα 3 bar: περίπου 14 l/min
- Θερμοκρασία Είσοδος ζεστού νερού: μέγ. 80 °C Συνιστώμενη: (εξοικονόμηση ενέργειας) 60 °C
- Σύνδεση νερού κρύο - δεξιά ζεστό - αριστερά

### Τοποθέτηση σωλήνων

#### Προετοιμάστε τον τοίχο όπου θα γίνει η τοποθέτηση

Ανοίξτε τις οπές για τη μπαταρία καθώς και τις εγκοπές για τις σωληνώσεις.

Προσέξτε το σχέδιο διαστάσεων στην αναδιπλούμενη σελίδα I.

Τοποθετήστε το σώμα τοποθέτησης UP στον τοίχο και συνδέστε το με τις σωληνώσεις παροχής, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα I, εικ. [1].

**Αρ. προϊόντος 20 019: Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης! Η σύνδεση με τον αγωγό κρύου νερού θα πρέπει να γίνει στη δεξιά πλευρά (μπλε ένδειξη πάνω στο περίβλημα) ενώ η σύνδεση με τον αγωγό του ζεστού νερού στην αριστερή (κόκκινη ένδειξη πάνω στο περίβλημα).**

Το βάθος τοποθέτησης μέχρι την έτοιμη επιφάνεια του τοίχου (A) θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής (X) του οδηγού συναρμολόγησης, βλ. εικ. [2].

Με ένα αλφάδι ευθυγραμμίστε το σώμα τοποθέτησης UP οριζόντια, κάθετα και παράλληλα προς τον τοίχο.

**Ξεπλύνετε τις σωληνώσεις.**

**Ανοίξτε τις παροχές κρύου και ζεστού νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων!**

**Παρατήρηση:** Μην αποσυναρμολογήσετε τον οδηγό συναρμολόγησης πριν από την οριστική τοποθέτηση.

### Τελική τοποθέτηση

#### Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.

Αφαιρέστε τον οδηγό συναρμολόγησης.

#### I. Συναρμολόγηση των πλευρικών βαλβίδων:

1. Περάστε την προέκταση του άξονα (B) πάνω στη βαλβίδα UP και βιδώστε το χιτώνιο προέκτασης (C), βλ. αναδιπλούμενη σελίδα I εικ. [3].
2. Κόψτε στο σωστό μήκος την προέκταση του άξονα και το χιτώνιο προέκτασης, έτσι ώστε να προκύψει μία διάσταση τοποθέτησης από **20mm** έως το πολύ **45mm**, βλ. εικ. [4].
3. Περάστε τη ροζέτα (D) και βιδώστε το χιτώνιο με το προσυναρμολογημένο κουμπωτό παρέμβυσμα (E). Περάστε τη λαβή (F), βλ. αναδιπλούμενη σελίδα III, εικ. [5].

#### II. Συναρμολόγηση της εκροής:

1. Μετρήστε την απόσταση "Y" από την πάνω ακμή του περιβλήματος UP έως την επιφάνεια των κεραμικών πλακιών, βλ. εικ. [6].
2. Κόψτε στο σωστό μήκος τη θηλή σύνδεσης (G) έτσι ώστε να προκύψει μία συνολική διάσταση "Y"+46mm.
3. Βιδώστε τη θηλή σύνδεσης (G) με ένα εξάγωνο κλειδί 10mm πάνω στο περίβλημα UP έτσι ώστε να προκύψει μία διάσταση τοποθέτησης **34mm**. Στερεώστε την εκροή (H) με ένα εξάγωνο κλειδί 3mm από την κάτω πλευρά, βλ. εικ. [7].

**Ανοίξτε την παροχή του νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων!**

### Συντήρηση

Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα και, εάν χρειάζεται, αλλάξτε τα και λιπάνετέ τα με το ειδικό λιπαντικό για μπαταρίες.

#### Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού!

#### I. Αντικατάσταση του μηχανισμού, βλ. εικ. [8].

1. Περιστρέφοντας το χιτώνιο (E), ξεβιδώστε ολόκληρη τη μονάδα (J) και αφαιρέστε τη ροζέτα (D).
2. Ξεβιδώστε το χιτώνιο προέκτασης (C) και, εάν χρειάζεται, αφαιρέστε την προέκταση του άξονα (B).
3. Ξεβιδώστε το μηχανισμό (K) με καρυδάκι 17mm.
4. Άλλάξτε ολόκληρο το μηχανισμό (K).

**Αρ. προϊόντος 20 019: Προσέξτε τους διαφορετικούς αριθμούς των ανταλλακτικών μηχανισμών, βλ. αναδιπλούμενη σελίδες II και III, εικ. [9] και [10].**

#### Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης!

#### II. Ξεβιδώστε το φίλτρο νερού (06 574) και καθαρίστε το, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα II.

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

#### Ανταλλακτικά, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα II

(\* = προαιρετικός εξοπλισμός).

### Περιποίηση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτής της μπαταρίας, μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.

**CZ**

### Oblast použití

Provoz je možný s: tlakovými zásobníky, tepelně a hydraulicky řízenými průtokovými ohříváči. Provoz s beztlakovými zásobníky (otevřenými zařízeními na přípravu teplé vody) **není možný!**

### Technické údaje

- Proudový tlak min. 0,5 baru / doporučeno 1 - 5 barů
- Provozní tlak max. 10 barů
- Zkušební tlak 16 barů

Při statických tlacích vyšších než 5 barů je nutno namontovat redukční ventil.

Je nutné zabránit vyšším tlakovým rozdílům mezi připojením studené a teplé vody!

- Průtok při proudovém tlaku 3 bary: cca 14 l/min
- Teplota  
Vstup teplé vody: max. 80 °C  
Doporučeno (úspora energie) 60 °C
- Přípojka vody studená - vpravo  
teplá - vlevo

### Hrubá instalace

#### Příprava montážní stěny

Vyrobít otvory pro nástennou baterii jakož i výřezy pro potrubí.

Dodržet kótované rozměry na skládací straně I.

Montážní těleso termostatu zapuštěného pod omítku (UP) zabudovat do stěny a připojit na potrubí, viz skládací strana I, zobr. [1].

**Výr. č. 20 019: Dodržet montážní polohu! Připojení studené vody se musí provést vpravo (modré označení tělesa) a připojení teplé vody vlevo (červené označení tělesa).**

Montážní hloubka tělesa od povrchu dokončené stěny (A) musí ležet v rozsahu (X) montážní šablony, viz zobr. [2].

Montážní těleso zapuštěné pod omítku (UP) nutno vyrovnat do vodorovné, svislé a paralelní roviny ke stěně pomocí vodováhy.

#### Potrubí propláchnout.

**Otevřít přívod studené a teplé vody a zkontovalovat těsnost spojů!**

**Upozornění:** Montážní šablony se až do konečné instalace **nesmí** demontovat.

### Konečná instalace

#### Uzavřít přívod studené a teplé vody.

Montážní šablony odstranit.

#### I. Montáž postranních ventilů:

1. Prodloužení hřídele (B) nasadit na vršek UP-ventilu a našroubovat prodlužovací objímkou (C), viz skládací strana I zobr. [3].
2. Prodlužovací objímkou s prodloužením hřídele zkrátit tak, aby bylo dosaženo montážního rozměru od **min. 20mm do max. 45mm**, viz zobr. [4].
3. Nasunout růžici (D) a našroubovat objímkou s předem namontovanou západkovou vložkou (E). Zaklesnout ovladač (F), viz skládací strana III, zobr. [5].

#### II. Montáž výtokového hrdla:

1. Změřit rozměr "Y" od horní hrany UP-tělesa až po horní plochu obkládaček, viz zobr. [6].
2. Připojovací vsuvku (G) zkrátit tak, aby byl dosažen celkový rozměr "**Y**"**+46mm**.
3. Připojovací vsuvku (G) zašroubovat do UP-tělesa klíčem na vnitřní šestihran 10mm tak, aby byl dosažen montážní rozměr **34mm**. Výtokové hrdlo (H) upevnit zespodu klíčem na vnitřní šestihran 3mm, viz zobr. [7].

**Otevřít přívod vody a zkontovalovat těsnost spojů!**

### Údržba

Všechny díly zkontovalovat a vyčistit, případně vyměnit a namazat speciálním mazivem pro armatury.

#### Uzavřít přívod studené a teplé vody!

#### I. Výměna vršku, viz zobr. [8]

1. Otáčením objímky (E) odšroubovat kompletní jednotku (J) a vyjmout růžici (D).
2. Odšroubovat prodlužovací objímkou (C) a podle potřeby stáhnout prodloužení hřídele (B).
3. Vršek (K) vyšroubovat nástrčkovým klíčem 17mm.
4. Vršek (K) vyměnit kompletně.

**Výr. č. 20 019:** Pozor na rozdílná čísla náhradních dílů pro vršky, viz skládací strana II a III, zobr. [9] a [10].

#### Dodržet montážní polohu!

**II. Perlátor (06 574)** vyšroubovat a vyčistit, viz skládací strana II.

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

**Náhradní díly**, viz skládací strana II (\* = zvláštní příslušenství).

### Údržba

Pokyny k údržbě této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.

## H

### Felhasználási terület

Üzemeltetése lehetséges: Nyomás alatti melegvíztárolókkal, termikus és hidraulikus vezérlésű átfolyásos vízmelegítőkkel. Nyomás nélküli melegvíztárolókkal (nyílt üzemű vízmelegítőkkel) **nem** működtethető!

### Műszaki adatok

- Kifolyási nyomás: min. 0,5 bar / ajánlott 1 - 5 bar
- Üzemi nyomás max. 10 bar
- Vizsgálati nyomás 16 bar

5 bar feletti nyugalmi nyomás esetén nyomáscsökkenő szükséges!

Kerüljék a hideg- és melegvíz-csatlakozások közötti nagyobb nyomáskülönbséget!

- Átfolyás 3 bar kifolyási nyomásnál: kb. 14 l/perc
- Hőmérséklet melegvíz bevezetés: max. 80 °C  
Ajánlott: (Energiamegtakarítás) 60 °C
- Csővezeték-csatlakozás: hideg - jobb  
meleg - bal

### Nyers szerelés

#### Készíték elő a falat

Furatok elkészítése a falra szerelt csaptelep valamint rések készítése a csővezetékek számára.

Ügyeljen az I-es kihajtható oldalon lévő méretrajzokra.

A falba süllyesztendő termosztátos egységet helyezzük a falba, majd csatlakoztassuk a csővezetékekhez, lásd az I kihajtható oldal [1] ábrát.

**Term.-sz. 20 019: Figyeljenek a beszerelési helyzetre! A hidegvíz-csatlakozás mindenkor a jobb oldalon (a burkolaton kék jelölés), és a melegvíz-csatlakozás pedig a bal oldalon (a burkolaton piros jelölés) legyen.**

A kész falfelületig terjedő szerelési mélység (A) a beszerelési sablonok területén (X) kell álljon, lásd [2] ábra.

A falba süllyesztendő termosztátos egységet vízmérce segítségével állítsák be vízszintesen, függőlegesen és párhuzamosan a falhoz viszonyítva.

**Öblítések át a csővezetékeket.**

**Nyissák meg a hideg- és a melegvíz vezetéket és ellenőrizzék a bekötések tömítettségét!**

**Figyelmeztetés:** A beszerelési sablonokat **tilos** a készre szerelés előtt leszerelni.

### Készre szerelés

**Zárja el a hideg- és melegvíz betáplálását.**

Távolítsák el a beszerelési sablonokat.

#### I. Az oldalszelepek szerelése:

1. Az orsó hosszabbítót (B) a falba telepített szelep fel-sőrésszel nyomják fel és a hosszabbító hüvelyt (C) csavarozzák fel, lásd az I kihajtható oldalt [3] ábra.
2. A hosszabbító hüvelyt az orsó hosszabbítóval rövidítsék le úgy, hogy a beszerelési méret értéke **min. 20mm-től max. 45mm-ig terjedjen**, lásd [4] ábra.
3. A rozettát (D) tolják fel és a hüvelyt az előszerelt ütközötetettel (E) csavarozzák fel. A fogantyút (F) ütköztesse fel, lásd III kihajtható oldal, [5] ábra.

#### II. A kifolyó szerelése:

1. Határozzák meg a méretet "Y" a falba építhető termosztát dobozának felső élétől a csempézés felső éléig, lásd [6] ábra.
2. A csatlakozó darabot (G) rövidítsék le úgy, hogy annak teljes hossza "**Y**"**+46mm** legyen.
3. A csatlakozó darabot (G) 10mm-es imbuszkulccsal csavarozzák úgy be a falba süllyeszthető termosztát dobozába, hogy a beszerelési méret értéke **34mm** legyen. A kifolyót (H) 3mm-es imbuszkulccsal alul rögzítsék, lásd [7] ábra.

**Nyissák meg a vízhálózatot és ellenőrizzék a csatlakozások tömítettségét!**

### Karbantartás

Ellenőrizzék valamennyi alkatrészt, tisztítsák meg és esetleg cseréljék ki, majd különleges csaptelep-zsírral zsírozzák be.

**Zárják el a hideg- és melegvíz hozzáfolyását!**

#### I. A felsőrész cseréje, lásd a [8] ábrát.

1. A hüvely elcsavarásával (E), a teljes egységet csavarozzák le (J) és a rozettát (D) vegyék le.
2. A hosszabbító hüvelyt (C) csavarozzák le és ha szükségessé válik, az orsó hosszabbítót (B) húzzák le.
3. A felsőrész (K) 17mm-es dugókulccsal csavarja ki.
4. A felső részt (K) komplett.  
**Term.-sz. 20 019:** A felső részek eltérő alkatrész számait figyelembe kell venni, lásd II kihajtható oldal és III, [9] és [10] ábra.

**Figyeljenek a beszerelési helyzetre!**

**II. A perlátort (06 574) csavarozza ki és tisztítsa meg, lásd II kihajtható oldal.**

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

**Cserealkatrészek,** lásd a II kihajtható oldalon (**\*** = speciális tartozékok).

### Ápolás

A csaptelep tisztítására vonatkozó útmutatást a mellékelt használati útmutató tartalmazza.

## P

### Campo de utilização

A sua utilização é possível com: termoacumuladores de pressão, esquentadores de comando térmico e esquentadores de comando hidráulico. **Não** é possível proceder à utilização com reservatórios sem pressão (aquecedores de água abertos)!

### Dados técnicos

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| • Pressão de caudal        | mín. 0,5 bar / recomendada 1 - 5 bar |
| • Pressão de funcionamento | máx. 10 bar                          |
| • Pressão de teste         | 16 bar                               |

Em pressões estáticas superiores a 5 bar, deve ser montado um redutor de pressão.

Devem ser evitados grandes desequilíbrios de pressão entre as ligações de água fria e quente!

- |  |
|--|
| • Caudal à pressão de caudal de 3 bar: apróx. 14 l/min                                     |
| • Temperatura Entrada de água quente: máx. 80 °C Recomendamos: (poupança de energia) 60 °C |
| • Ligação da água fria - à direita quente - à esquerda                                     |

### Instalação básica

#### Prepare a parede onde será efectuada a montagem

Faça os furos para a misturadora de fixação à parede, bem como os rasgos para os canos.

Consulte os desenhos cotados na página desdobrável I.

Monte o elemento de montagem UP na parede e conecte-o às tubagens, ver página desdobrável I, fig. [1].

**Prod. nº 20 019: Prestar atenção à posição de montagem! A ligação da água fria deverá ser feita à direita (marca azul na carcaça) e a da água quente à esquerda (marca vermelha na carcaça).**

A profundidade de montagem até à superfície da parede pronta (A) tem de se situar na zona (X) da matriz de montagem, ver fig. [2].

Com a ajuda de um nível, alinhe o corpo de montagem UP na horizontal, na vertical e paralelamente em relação à parede.

#### Purgar as tubagens.

**Abrir a água fria e quente e verificar se as ligações estão estanques!**

**Nota:** **Não** desmontar as matrizes de montagem antes de ter feito a instalação completa.

### Instalação completa

#### Fechar a água fria e quente.

Retirar as matrizes de montagem.

#### I. Montagem das torneiras laterais:

1. Inserir a extensão do fuso (B) na parte superior da torneira UP e apertar o casquilho de extensão (C), ver página desdobrável I fig. [3].
2. Cortar o comprimento do casquilho de extensão com extensão do fuso, de modo a obter uma medida de montagem de **mín. 20mm até no máx. 45mm**, ver fig. [4].
3. Inserir o espelho (D) e apertar o casquilho com casquilho estriado (E) previamente montado. Encaixar o manípulo (F), ver página desdobrável III, fig. [5].

#### II. Montagem da bica de saída:

1. Determinar a medida "Y" da aresta superior da carcaça UP até à aresta superior dos azulejos, ver fig. [6].
2. Encurtar o bocal de ligação (G), de modo a obter a medida total de "**Y+46mm**".
3. Apertar o bocal de ligação (G) com chave para parafusos sextavados internos 10mm na carcaça UP, de modo a obter a medida de montagem de **34mm**. Fixar a bica de saída (H) com chave para parafusos sextavados internos de 3mm a partir de baixo, ver fig. [7].

**Abrir a entrada de água e verificar se as ligações estão estanques!**

### Manutenção

Verificar, limpar, eventualmente substituir todas as peças e lubrificá-las com massa especial para misturadoras.

#### Fechar a água fria e quente!

- I. **Substituição da parte superior**, ver fig. [8].
  1. Rodando o casquilho (E), desapertar toda a unidade (J) e retirar o espelho (D).
  2. Desapertar o casquilho de extensão (C) e, se for necessário, extraír a extensão do fuso (B).
  3. Desapertar a parte superior (K) com chave de bocas de 17mm.
  4. Substituir a parte superior (K) completa.

**Prod. nº 20 019:** Ter em conta os diferentes números de peça sobresselente das partes superiores, ver página desdobrável II e III fig. [9] e [10].

#### Prestar atenção à posição de montagem!

- II. Desapertar o emulsor (06 574) e limpar, ver página desdobrável II.

A montagem é feita pela ordem inversa.

**Peças sobresselentes**, consulte a página desdobrável II (\* = acessórios especiais).

### Manutenção

As instruções para a conservação desta torneira constam das Instruções de conservação anexas.



### Kullanım sahası

Aşağıda belirtilenlerle kullanılması mümkün değildir:  
Basıncı hidroforlar, termik ve hidrolik kumandalı  
isıtıcılar. Basınsız kaplarla (açık sıcak su hazırlayıcı)  
çalıştırmak mümkün değildir!

### Teknik Veriler

- Akış basıncı min. 0,5 bar / tavsiye edilen 1 - 5 bar
- İşletme basıncı maks. 10 bar
- Kontrol basıncı 16 bar

Statik basıncın 5 barın üzerinde olması durumunda, bir basınç düşürücü takılmalıdır.

Soğuk ve sıcak su bağlantıları arasında yüksek basınç farklılıklarından kaçının!

- Akış basıncı 3 bar debide: yaklaşık. 14 l/min
- İşi  
Sıcak su girişi: maks. 80 °C  
Tavsiye edilen (enerji tasarrufu) 60 °C
- Su bağlantısı soğuk - sağ sıcak - sol

### Ön montaj

#### Montaj duvarının hazırlanması

Duvar batarası için delikler, aynı şekilde borular için çentikler açın.

Katlanır sayfa I'deki ölçü işaretlerine dikkat edin.

UP-montaj parçasını duvara monte edin ve boru hatlarını bağlayın, bkz. katlanır sayfa I, şekil [1].

#### Ürün-No. 20 019: Montaj pozisyonuna dikkat edin!

**Soğuk su bağlantısı sağ tarafta** (gövdededeki mavi işaret) **ve sıcak su bağlantısı sol tarafta** (gövdededeki kırmızı işaret ) **gerçekleşmelidir.**

Tamamlanmış duvar yüzeyine kadar olan montaj derinliği (A) montaj şablonunun alanında (X) bulunmalıdır, bkz. şekil [2].

Bir su terazisinin yardımı ile UP-montaj parçasını duvara yatay, dikey ve paralel olarak ayarlayın.

#### Boruları su ile temizleyin.

**Soğuk ve sıcak su girişlerini açın ve tüm bağlantıların sızdırmaz olup olmadığını kontrol edin!**

**Açıklama:** Montaj şablonlarını tesisatı tamamen kurmadan sökmeyin.

### Son montaj

#### Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.

Montaj şablonlarını alın.

#### I. Yan valflerin montajı:

1. Mil uzatmasını (B) UP-valfinin üst parçasına takın ve uzatma yüksüğünü (C) civatalayın, bkz. katlanır sayfa I şekil [3].
2. Uzatma yüksüğünü mil uzatması ile **min. 20mm ila maks. 45mm**'lik bir montaj ölçüsü olacak şekilde uzatın, bkz. şekil [4].
3. Rozeti (D) üzerine itin ve yüksüğü önceden monte edilmiş ara tutucu (E) ile civatalayın. Tutamağı (F) takın, bkz. katlanır sayfa III, şekil [5].

#### II. Gaganın montajı:

1. UP-gövdesinin üst kenarından fayans yüzeyine kadar olan "Y" ölçüsünü belirleyin, bkz. şekil [6].
2. Bağlantı nipelini (G) "Y"+**46mm**'lik bir toplam ölçü olacak şekilde uzatın.
3. Bağlantı nipelini (G) 10mm'lik bir alyen anahtar ile **34mm**'lik bir montaj ölçüsü olusana kadar UP-gövdesine civatalayın. Gagayı (H) 3mm'lik bir alyen anahtar ile alttan tespitleyin, bkz. şekil [7].

**Su girişini açın ve bağlantıların sızdırmazlığını kontrol edin!**

### Bakım

Bütün parçaları kontrol edin, temizleyin, gereklirse değiştirin ve özel armatür gresi ile gresleyin.

#### Soğuk ve sıcak su girişini kapatın!

#### I. Üst parcanın değiştirilmesi, bkz. şekil [8].

1. Yüksüğü çevirerek (E), birimi komple (J) sökün ve rozeti (D) alın.
2. Uzatma yüksüğünü (C) sökün ve gereklirse mil uzatmasını (B) çekerek çıkartın.
3. Üst parçayı (K) 17mm'lik lokma anahtarı ile sökün.
4. Üst parçayı (K) komple değiştirin.

**Ürün-No. 20 019:** Üst parçaların farklı yedek parça numaralarına dikkat edin, bkz. katlanır sayfa II ve III, şekil [9] ve [10].

#### Montaj pozisyonuna dikkat edin!

#### II. Perlatörü (06 574) sökün ve temizleyin, bkz. katlanır sayfa II.

Montaj ters sıralamaya yapılır.

**Yedek parçalar,** bkz. katlanır sayfa II (\* = Özel aksesuar).

### Bakım

Bu armatürün bakımı ile ilgili gereklili açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına bakınız.



### Oblast' použitia

Prevádzka je možná s: tlakovými zásobníkmi, tepelne a hydraulicky riadenými prietokovými ohrievačmi.  
Prevádzka s beztlakovými zásobníkmi (otvorenými ohrievačmi vody) **nie je možná!**

### Technické údaje

- Hydraulický tlak min. 0,5 baru / odporúčaný 1 - 5 barov
- Prevádzkový tlak max. 10 barov
- Skúšobný tlak 16 barov

Pri statických tlakoch vyšších než 5 barov sa musí namontovať redukčný ventil.

Je potrebné zabrániť vyšším tlakovým rozdielom medzi prípojkou studenej a teplej vody!

- Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary: cca 14 l/min
- Teplota Vstup teplej vody: max. 80 °C  
Odporúčaná (úspora energie) 60 °C
- Prípojka vody studená - vpravo  
teplá - vľavo

### Hrubá inštalácia

#### Príprava montážnej steny

Vyrobíť otvory pre nástennú batériu a výrez pre potrubia.

Dodržať pritom kótované rozmery na skladacej strane I.

Montážne telo podomietkového termostatu (UP) zabudovať do steny a pripojiť na potrubie, pozri skladaciu stranu I, obr. [1].

**Výr. č. 20 019: Dodržať montážnu polohu! Prípojka studenej vody musí byť zapojená vpravo (modré označenie telesa) a prípojka teplej vody vľavo (červené označenie telesa).**

Montážna hĺbka telesa od povrchu dokončenej steny (A) musí ležať v rozsahu (X) montážnej šablóny, pozri obr. [2].

Montážne telo zapustené pod omietku (UP) je treba pomocou vodováhy vyrovnáť do vodorovnej, zvislej a paralelnej roviny ku stene.

**Potrubia prepláchnut'.**

**Otvoríť prívod studenej a teplej vody a skontrolovať tesnosť spojov!**

**Upozornenie:** Montážne šablóny sa až do konečnej inštalácie **nesmú** demontovať.

### Konečná inštalácia

#### Uzavrieť prívod studenej a teplej vody.

Montážne šablóny odstrániť.

#### I. Montáž postranných ventilov:

1. Predĺženie hriadeľa (B) nasadiť na vršok UP-ventilu a naskrutkovať predlžovaciu objímku (C), pozri skladaciu stranu I obr. [3].
2. Predlžovaciu objímku s predĺžením hriadeľa skrátiť tak, aby sa dosiahol montážny rozmer od **min. 20mm do max. 45mm**, pozri obr. [4].
3. Nasunúť rozetu (D) a naskrutkovať objímku s predmontovanou západkovou vložkou (E). Rukoväť (F) zatlačiť tak, aby zaskočila, pozri skladaciu stranu III, obr. [5].

#### II. Montáž výtokového hrdla:

1. Zmerať rozmer "Y" od hornej hrany UP-telesa až po hornú plochu obkladačiek, pozri obr. [6].
2. Pripojovaciu vsuvku (G) skrátiť tak, aby sa dosiahol celkový rozmer **"Y"+46mm**.
3. Pripojovaciu vsuvku (G) zaskrutkovať do UP-telesa imbusovým klúčom 10mm tak, aby bola montážna dĺžka presne **34mm**. Výtokové hrdlo (H) upevniť odsopdu imbusovým klúčom 3mm, pozri obr. [7].

**Otvoríť prívod vody a skontrolovať tesnosť spojov!**

### Údržba

Všetky diely skontrolovať a vyčistiť, prípadne vymeniť a namazať špeciálnym tukom na armatúry.

#### Uzavrieť prívod studenej a teplej vody!

#### I. Výmena vršku, pozri obr. [8].

1. Otáčaním objímky (E) odskrutkovať kompletnú jednotku (J) a vybrať rozetu (D).
2. Odskrutkovať predlžovaciu objímku (C) a podľa potreby stiahnuť i predĺženie hriadeľa (B).
3. Vŕšok (K) vyskrutkovať nástrčkovým klúčom 17mm.
4. Vŕšok (K) vymeniť kompletnie.

**Výr. č. 20 019:** Pozor na rozdielne čísla náhradných dielov pre vršky, pozri skladaciu stranu II a III, obr. [9] a [10].

#### Dodržať montážnu polohu!

#### II. Perlátor (06 574) vyskrutkovať a vyčistiť, pozri skladaciu stranu II.

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

**Náhradné diely,** pozri skladaciu stranu II (\* = zvláštne príslušenstvo).

### Údržba

Pokyny k údržbe tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.

## SLO

### Področje uporabe

Delovanje je možno s: tlačnimi akumulatorji, termičnimi in hidravličnimi pretočnimi grelniki.  
Delovanje **ni** mogoče z netlačnimi akumulatorji (odprt grelniki vode).

### Tehnični podatki

- Delovni tlak najmanj 0,5 bar / priporočljivo 1 - 5 bar
- Največji dovoljen tlak 10 bar
- Preizkusni tlak 16 bar

Kadar tlak v mirovanju presega 5 barov, je potrebno vgraditi reducirni ventil.

Višje razlike v tlaku med priključkom hladne in tople vode je treba preprečiti!

- Pretok pri delovnem tlaku 3 bar: cca. 14 l/min
- Temperatura Dovod za tople vode: največ 80 ° C  
Priporočamo: (prihranek energije) 60 ° C
- Vodni priključek hladno - desno  
toplo - levo

### Groba vgradnja

#### Treba je prefabricirati vgradno steno

Potrebno je napraviti luknje za stenski akumulator kot tudi odprtine za cevovod.

Glej risbe na zložljivi strani I.

V steno vgradite UP-vgradna telesa in jih priključite na cevovod, glej sklopno stran I, sl. [1].

#### Proizvod št. 20 019: Pazite na ujemanje navojev!

**Priključek za hladno vodo mora biti na desni** (modra označba na okrovu) **in priključek za toplo vodo na levi** (rdeča označba na okrovu) **strani**.

Vgradna globina do končanega stenskega površja (A) se mora nahajati v obsegu (X) vgradne šablone, glej sl. [2].

S pomočjo vodne tehnice UP-vgradna telesa vodoravno, navpično in vzporedno izravnajte s steno.

#### Izperite cevovod.

#### Odprite dotok hladne in tolpe vode ter preverite tesnjenje priključkov!

**Nasvet:** Vgradnih šablon **ne** demontirajte pred dokončanjem instaliranja.

### Končna inštalacija

#### Zaprite dotok mrzle in tople vode.

Odstranite vgradno šablono.

#### I. Montaža stranskih ventilov:

1. Vijalni zasuk (B) nataknite na gornji del ventila UP in privijte zasučni tulec (C), glej sklopno stran I sl. [3].
2. Zasučni tulec odrežite z vijačnim zasukom, tako da dobimo vgradno mero **najmanj 20mm do največ 45mm** glej sl. [4].
3. Odprite rozeto (D) in odvijte tulec s predmontiranim zaskočnim vstavkom (E). Zagrabite za ročaj (F), glej sklopno stran III, sl. [5].

#### II. Montaža iztoka:

1. Določite mero "Y" od zgornjega roba okrova UP do zgornjega roba izteka, glej sl. [6].
2. Odrežite priključno mazalko (G), tako da bo skupno mera znašala "**Y+46mm**".
3. Privijte priključno mazalko (G) z notranjim šestrobnnim ključem 10mm v okrov UP tako, da bo vgradna mera znašala **34mm**. Iztok spodaj pritrđite (H) z notranjim šestrobnnim ključem 3mm, glej sl. [7].

**Odprite dotok vode in preverite tesnjenje priključka!**

### Vzdrževanje

Preverite vse dele, jih očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebno mastjo za armature.

#### Zaprite dotok mrzle in tople vode.

- I. Menjava vložka ventila, glej sliko [8].
1. S pomočjo zasuka tulca (E), odvijte celotno enoto (J) in snemite rozeto (D).
2. Odvijte zasučni tulec (C) in če je potrebno, odstranite vijačni zasuk (B).
3. Odvijte vložek ventila (K) s 17mm nasadnim ključem.
4. Po potrebi zamenjajte celoten vložek ventila (K).  
**Proizvod št. 20 019:** Upoštevajte različne številke nadomestnih delov za zgornje dele, glej sklopno stran II in III sl. [9] in [10].

#### Pazite na ujemanje navojev!

- II. Izvijte razpršilec (06 574) in ga očistite, glej zložljivo stran II.

Montaža poteka v obratnem vrstnem redu.

**Za nadomestne dele** glej zložljivo stran II  
(\* = posebna oprema).

### Nega

Navodila za vzdrževanje priložena.

**HR**

### **Područje primjene**

Može se koristiti sa: Tlačnim spremnicima, termički i hidraulički upravljanim protočnim grijачima vode. Korištenje s bestlačnim spremnicima (otvorenim grijачima vode) **nije moguće!**

### **Tehnički podaci**

- Hidraulički tlak min. 0,5 bara / preporučeno 1 - 5 bara
- Radni tlak maksimalno 10 bara
- Ispitni tlak 16 bara

Ako tlak mirovanja iznosi više od 5 bara, potrebno je ugraditi reduktora tlaka.

Potrebno je izbjegavati veće razlike u tlakovima između priključaka za hladnu i topalu vodu!

- Protok kod 3 bara hidrauličkog tlaka: ca. 14 l/min
- Temperatura Ulaz tople vode: maks. 80 °C  
Preporučljivo (ušteda energije) 60 °C
- Priključak vode hladno - desno  
toplo - lijevo

### **Početna ugradnja**

#### **Prethodno izraditi, ugradni zid**

Napraviti rupe za zidnu bateriju kao i proze za cijevne vodove.

Pridržavajte se crteževa sa dimenzijama na preklopnoj strani I.

Ugradite UP-ugradni predmet u zid i priključite ga na cjevovode, pogledajte preklopnu I, sl. [1].

#### **Prizvodni-br. 20 019: Pazite na položaj ugradnje!**

**Priključak hladne vode mora usljetiti desno** (plava oznaka na kućištu) i **priključak tople vode lijevo** (crvena oznaka na kućištu).

Dubina ugradnje sve do gotove površine zida (A) mora ležati u području (X) šablone za ugrađivanje, pogledajte sl. [2].

Pomoću jedne libele izravnajte UP-ugradni predmet vodoravno, okomito i paralelno prema zidu.

#### **Ispelite cjevovode.**

**Otvorite dovod hladne i tople vode, te ispitajte da li je spoj zabrtvjen!**

**Uputa:** Šablon za ugrađivanje **se ne smije** demontirati prije nego što je instalacija gotova.

### **Konačna instalacija**

#### **Zatvoriti dovod hladne i tople vode.**

Odkloniti šablonu za ugrađivanje.

#### **I. Montaža bočnih ventila:**

1. Producetak vretena (B) nataknuti na gornji dio UP-ventila i navrnuti produžni tuljak (C), pogledajte preklopnu stranu I sl. [3].
2. Producni tuljak sa produžetkom vretena objesiti tako, da dimenzija ugradnje, iznosi **min. 20mm do maks. 45mm**, pogledajte sl. [4].
3. Navući rozetu (D) i navrnuti tuljak sa prethodno montiranim škljocnim umetkom (E). Zahvatati ručku (F), pogledajte preklopnu stranu III, sl. [5].

#### **II. Montaža izljeva:**

1. Utvrditi mjeru "Y" od gornjeg ruba UP-kućišta do gornjeg ruba pločica, pogledajte sl. [6].
2. Priključnu nazuvicu (G) objesiti, tako da cijelokupna dimenzija iznosi "Y"+46mm.
3. Priključnu nazuvicu (G) uvrnuti u UP-kućište sa natičnim šestobridnim ključem od 10mm, da dimenzija ugradnje iznosi **34mm**. Izljev (H) pričvrstiti odozdo sa natičnim šestobridnim ključem od 3mm, pogledajte sl. [7].

**Otvorite dovod vode i provjerite da li su spojevi zabrtvjeni!**

### **Održavanje**

Sve dijelove provjerite, očistite, te po potrebi zamjenite i podmažite specijalnom mašču za armature.

#### **Zatvorite dovod hladne i tople vode!**

- I. Izmjena gornjeg dijela,** pogledajte sl. [8].
1. Okretanjem tuljka (E), odvrnuti kompletan dio (J) i skinuti rosetu (D).
2. Odvrnuti produžni tuljak (C) i ako je potrebno, skinuti produžetak vretena (B).
3. Gornji dio (K) odvrnuti sa čeljusnim ključem od 17mm.
4. Gornji dio (K) kompl. izmjeniti.  
**Proizvodni br. 20 019:** Pazite pri gornjim dijelovima na različite brojeve kod rezervnih dije-lova, pogledajte preklopnu stranu II i III, sl. [9] i [10].

#### **Pazite na položaj ugradnje!**

- II. Mousseur (06 574)** odvnuti i očistiti, pogledajte preklopnu stranu II.

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

**Rezervni dijelovi,** pogledajte preklopnu stranu II (\* = Posebni rezervni dijelovi).

### **Njega**

Napomene koje se odnose na njegovanje ove armature mogu se pronaći u priloženoj uputi.



**EST**

### Kasutusala

Võib kasutada ühendatuna survestatud soojussalvestiga, termiliselt ja hüdrauliliselt reguleeritud läbivooluboileritega. **Ei ole** võimalik kasutada koos survevaba boileriga!

### Tehnilised andmed

- Veesurve min. 0,5 baari / soovituslik 1 - 5 baari
- Surve töörežiimis maksimaalselt 10 baari
- Testimissurve 16 baari

Kui segisti staatiline surve on üle 5 baari, tuleb paigaldada survealandaja.

Vältige suuri surveerinevusi külma- ja kuumaveetorust siseneva vee vahel!

- Läbivool 3-baarise veesurve korral: ca 14 l/min
- Temperatuur Siseneva kuumal veetoru maks. 80 °C Soovituslik temperatuur energiasäästukseks 60 °C
- Veeühendused: külm vesi - paremat kätt kuum vesi - vasakut kätt

### Esmane paigaldamine

#### Valmistage sein segisti paigaldamiseks ette

Puurige augud seinasegistile ja tehke avad veetoru jaoks.

Järgige lk. I asuvat tehnilik joonist.

Paigaldage seina sisse peitsegisti korpus ja ühendage selle külge veetorud, vt. lk. I, joonis [1].

**Tooted nr. 20 019: Pidada kinni kokkuseadmise korast! Külmaveeühendus peab olema paremal (sinine markeering korpusel) ja kuumaveeühendus vasakul (punane markeering korpusel).**

Paigaldussügavus kuni valmis seinani (A) peab jäädma paigaldusšablooni vahemikku (X), vt. joonis [2].

Seadke peitsegisti korpus vesiloodi abil horisontaalselt ja vertikaalselt õigeks ning seinaga paralleelseks.

#### Teostage torustiku montaažijärgne pesu.

#### Avage külma ja kuumal veetoru ja kontrollige ühenduskohti lekete suhtes!

**Märkus: Ärge eemaldage paigaldusšabloone enne segisti lõplikku paigaldamist.**

### Lõplik paigaldamine

#### Sulgege külma ja kuumal veetoru ja kontrollige ühenduskohti lekete suhtes!

Eemaldage paigaldusšabloonid.

#### I. Külgmiste kraanide paigaldamine:

1. Asetage spindlipikendus (B) peitsegisti otsa ja kruvige külge pikendushülss (C), vt. lk. I joonis [3].
2. Lühendage pikendushülssi koos spindlipikendusega selliselt, et paigalduskaugus jäeks vahemikku **min. 20mm kuni maks. 45mm**, vt. joonis [4].
3. Paigaldage rosett (D) ja kruvige külge hülss koos eelpaigaldatud fiksaatoriga (E). Pange otsa käepide (F), vt. lk. III, joonis [5].

#### II. Segistitila paigaldamine:

1. Mõõtke kaugus "Y" peitsegisti ülemisest servast kuni plaadi ülemise servani, vt. joonis [6].
2. Lühendage ühendusniplit (G) selliselt, et üldmõõtmeks oleks **"Y"+46mm**.
3. Kruvige ühendusniplib (G) 10mm kuuskantvõtme abil nii sügavale peitsegisti korpusesse, et kauguseks oleks **34mm**. Kinnitage 3mm kuuskantvõtme abil segistitila (H), vt. joonis [7].

#### Avage külma ja kuumal veetoru ja kontrollige ühenduskohti lekete suhtes!

### Tehniline hooldus

Kõik osad tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja määrida spetsiaalse segistimäärdega.

#### Sulgege külma ja kuumal veetoru ja kontrollige ühenduskohti lekete suhtes!

#### I. Keraamilise sisu vahetus, vt. joonis [8].

1. Hülssi (E) keerates kruvige ära kogu mehhanism (J) ja eemaldage rosett (D).
2. Kruvige ära pikendushülss (C) ning eemaldage vajadusel spindlipikendus (B).
3. Keerake 17mm mutrivõtme abil välja keraamiline sisu (K).
4. Vahetage välja kogu keraamiline sisu (K).

**Tooted nr. 20 019: Pöörake tähelepanu sellele, et keraamiliste sisude tagavaraosade numbrid on erinevad, vt. lk. II ja III joonis [9] ja [10].**

#### Pidada kinni kokkuseadmise korast!

#### II. Kruvige välja ja puhastage **aeraator (06 574)**, vt. lk. II.

Pange segisti kokku tagasi, tehes eelpool nimetatud toimingud vastupidises järjekorras.

#### Tagavaraosad, vt. lk. II (\* = Eriosad).

### Hooldamine

Hooldusjuhised on kirjeldatud segistiga kaasasolevas instruktsioonis.

**LV**

### Pielietojums

Var izmantot, pievienojot pie hidroakumulatoriem, termiski un hidrauliski regulējamiem caurteces ūdens sildītājiem. Izmantošana, savienojot ar caurteces ūdens sildītājiem bez hidrauliskā spiediena, **nav iespējama!**

### Tehniskie parametri

- Hidrauliskais spiediens: vismaz 0,5 bāri / ieteicams 1 - 5 bāri
- Spiediens darba režīmā maksimālais 10 bāri
- Kontrolspiediens 16 bāri

Ja pilnais spiediens ir augstāks par 5 bāriem, jāiebūvē reduktors.  
Siltā un aukstā ūdens caurulēs jāizvairās no lielas spiediena starpības!

- Plūsma pie 3 bāru hidrauliskā spiediena: aptuveni 14 l/min
- Temperatūra leplūstošā siltā ūdens temperatūra: maksimāli 80 °C ieteicams (enerģijas ietaupīšanai) 60 °C
- Ūdens pieslēgums: aukstais – pa labi siltais – pa kreisi

### Pamatuzstādīšanas darbi

#### Iebūves sienas sagatavošana

Sagatavot sienas baterijai caurumus un cauruļvadiem spraugas.

Ievērot apzīmējumus uz vārsta sāniem I.

Zemapmetuma elementus iebūvēt sienā un pieslēgt pie cauruļvadiem, skat. salok. lapu I, att. [1].

**Prod.-Nr. 20 019: ievērot iebūves stāvokli! Aukstā ūdens pieslēgums – labajā pusē (uz korpusa zila atzīme) un siltā ūdens pieslēgums – kreisajā pusē (uz korpusa sarkana atzīme).**

Iebūves dzīlumam līdz gatavās sienas virsmai (A) jābūt iebūves šablona daļā (X), skat. att. [2].

Ar īmeņraža palīdzību zemapmetuma elementus pret sienu pozicionēt horizontāli, vertikāli un paralēli.

#### Izskalot cauruļvadus!

Ieslēgt ūdens padevi un pārbaudīt sūces savienojuma vietās!

**Norādījums:** Līdz instalācijas pabeigšanai iebūves šablonus **neizņemt**.

### Galīgā instalācija

#### Noslēdzieš aukstā un siltā ūdens padevi.

lebūves šablonus izņemt.

#### I. Sānu vārstu montāža:

1. Vārpstas pagarinājumu (B) uzspraust uz zemapmetuma vārsta virsdaļas un uzskrūvēt pagarinājuma uzmavu (C), skat. salok. lapu I att. [3].
2. Pagarinājuma uzmavu ar vārpsta pagarinājumu saskaņot garumā, lai tiktu iegūts iebūves izmērs **vismaz 20mm un maksim. 45mm**, skat. att. [4].
3. Uzlīkt rozeti (D) un uzskrūvēt uzmavu ar iepriekšsamontētu fiksējošu ieliktni (E). Uzlīkt rokturi (F), skat. salok. lapu III, att. [5].

#### II. Izplūdes montāža:

1. Noteikt lielumu "Y" no zemapmetuma korpusa virsējās malas līdz flīzes virsējai malai, skat. att. [6].
2. Pieslēguma nipeli (G) nogriezt tā, lai tiktu sasniegts kopējais garums "**Y+46mm**".
3. Pieslēguma nipeli (G) ieskūvēt ar 10mm iekšējā sešstūra atslēgu zemapmetuma korpusā līdz tiek sasniegts iebūves dzīlums **34mm**. Izplūdi (H) nostiprināt no apakšas ar 3mm iekšējo sešstūra atslēgu, skat. att. [7].

**Atvērt ūdens pieplūdi un pārbaudīt savienojumu hermētiskumu!**

### Tehniskā apkope

Pārbaudiet visas detaļas, notīriet tās, nepieciešamības gadījumā nomainiet un ieziediet ar speciālo armatūras ziedi.

#### Noslēdzieš aukstā un siltā ūdens padevi!

- I. Virsdaļas nomaņa**, skat. att. [8].
  1. Griežot uzmavu (E), noskrūvēt visu vienību (J) un nonemt rozeti (D).
  2. Noskrūvēt pagarinājuma uzmavu (C) un, ja nepieciešams, novilk vārpstas pagarinājumu (B).
  3. Virsdaļu (K) izskrūvēt ar 17mm gala atslēgu.
  4. Visu virsdaļu (K) nomainīt.
- Izstrādājuma Nr. 20 019:** Lūdzam ievērot, ka virsdaļas rezerves daļām ir dažādi artikula numuri, skat. salok. lapu II un III, att. [9] un [10].

#### Ievērot iebūves stāvokli!

- II. Izskrūvēt aerotoru (06 574)** un iztīrīt, skat. salok. lapu II.

Salikšanu veikt atpakaļ secībā.

**Rezerves daļas**, skat. salok. lapu II (\* = Speciālie piederumi).

### Apkope

Norādījumus šīs armatūras kopšanai jūs atradīsiet pievienotajā apkopes instrukcijā.

**LT**

### Naudojimo sritys

Galima eksplloatuoti su sléginiu vandens kaupikliais, termiskai ir hidrauliškai reguliuojamais pratekamaisiais vandens šildytuva. **Netinka** naudoti su besléginiu vandens kaupikliais (atvirais vandens šildytuva)!

### Techniniai duomenys

- Vandens slégis min. 0,5 baro / rekomenduojama 1 - 5 barai
- Darbinis slégis maks. 10 barų
- Bandomasis slégis 16 barų

Jeigu statinis slégis didesnis kaip 5 barai, reikia įstatyti slégio reduktorių.

Stenkités, kad nesusidarytų didelis šalto ir karšto vandens slégų skirtumas!

- Prataka esant 3 barų vandens slégui: apie 14 l/min
- Temperatūra  
Itekancio karšto vandens temperatūra: maks. 80 °C  
Rekomenduojama temperatūra: (taupant energiją) 60 °C
- Vandens prijungimas prie šalto vandens - dešinėje prie karšto - kairėje pusėje

### Paruošiamasis įrengimas

#### Paruoškite montavimui sieną

Paruoškite skyles sieniniam maišytuvui tvirtinti bei angas vamzdžių pravedimui.

Vadovaukités I atlenkiamame puslapyje pateiktais matmenimis.

Potinkinį korpusą įstatykite į sieną ir prijunkite prie vamzdžių, žr. I atlenkiamą puslapį, [1] pav.

**Gaminiai Nr. 20 019: Laikykités montavimo tvarkos! Šaltas vanduo jungiamas dešinėje (mėlynas ženklas ant korpuso), o karštas - kairėje pusėje (raudonas ženklas ant korpuso).**

Montavimo gylis iki sienos apdailos paviršiaus (A) turi būti montavimo šablono ribose (X), žr. [2] pav.

Gulsčiuku potinkinį korpusą nustatykite horizontaliai, vertikaliai ir lygiagrečiai su siena.

#### Geriai praplaukite vamzdžius!

**Paleiskite šalto ir karšto vandens srovę ir patirkinkite, ar per sujungimo vietas neteka vanduo!**

**Nurodymas:** Montavimo šablonu **nenuimkite** prieš galutinį įrengimą.

### Galutinis įrengimas

#### Uždarykite šalto ir karšto vandens įtékį.

Nuimkite montavimo šablonus.

#### I. Šoninių ventilių montavimas:

1. Suklio ilgintuvą (B) užmaukite ant potinkinio ventilio viršutinės dalies. Prisukite prailginimo movą (C), žr. I atlenkiamame puslapyje esančią [3] pav.
2. Prailginimo movą su suklio ilgintuvu sutrumpinkite taip, kad **minimalus montavimo matmuo būtų 20mm, o maksimalus 45mm**, žr. [4] pav.
3. Užmaukite dangtelį (D). Prisukite movą su fiksatoriumi (E), sumontuotu gamykloje. Užmaukite ir užfiksukite rankenelę (F), žr. III atlenkiamą puslapį, [5] pav.

#### II. Nuotékio snapelio montavimas:

1. Išmatuokite atstumą "Y" tarp potinkinio korpuso ir apdailos plytelės viršutinės kraštų, žr. [6] pav.
2. Jungiamają įmovą (G) sutrumpinkite taip, kad bendras atstumas būtų **"Y"+46mm**.
3. Jungiamają įmovą (G) įsukite šešiabriauniu raktu (10mm) į potinkinį korpusą taip, kad montavimo matmuo būtų **34mm**. Nuotékio snapelis (H) pritvirtinamas iš apačios šešiabriauniu raktu (3mm), žr. [7] pav.

**Atidarykite vandens įtékį ir patirkinkite, ar per sujungimo vietas neteka vanduo!**

### Techninis aptarnavimas

Būtina patikrinti, nuvalyti detales, prieikus jas pakeisti ir sutepti specialiu maišytuvams skirtu tepalu.

#### Uždarykite šalto ir karšto vandens įtékį!

##### I. Ventilio pakeitimas, žr. [8] pav.

1. Nusukite su komplektuotą mazgą (J), sukdami movą (E). Nuimkite dangtelį (D).
2. Atsukite prailginimo movą (C) ir, jeigu būtina, numaukite suklio ilgintuvą (B).
3. Ventilių (K) išsukite galiniu raktu (17mm).
4. Pakeiskite su komplektuotą ventilių (K).

**Gaminiai Nr. 20 019:** Atkreipkite dėmesį į skirtingus ventilių atsarginių dalių numerius, žr. II atlenkiamą puslapį ir III atlenkiamame puslapyje esančius [9] ir [10] pav.

#### Laikykités montavimo tvarkos!

##### II. Išsukite ir išvalykite purkštuką (06 574), žr. II atlenkiamą puslapį.

Montuokite atvirkšcia tvarka.

**Atsarginės dalys**, žr. II atlenkiamą puslapį  
( \* = specialūs reikmenys).

#### Priežiūra

Armatūros priežiūros nurodymai pateikti instrukcijos priede.



## Domeniu de utilizare

Funcționarea este posibilă cu: cazane sub presiune, încălzitoare instantanee comandate termic și hidraulic. Funcționarea cu incinte nepresurizate (încălzitoare deschise de preparare apă caldă) **nu** este posibilă!

## Specificații tehnice

• Presiunea de curgere	min. 0,5 bar / recomandat 1 - 5 bar
• Presiunea de lucru	max. 10 bar
• Presiunea de încercare	16 bar

La presiuni statice peste 5 bar se va monta un reductor de presiune.

Se vor evita diferențe de presiune mari între raccordurile de apă caldă și rece!

- Debitul la presiunea de curgere de 3 bar: cca. 14 l/min
- Temperatură  
Intrare apă caldă: max. 80 °C  
Recomandat: (cu economizor de energie) 60 °C
- Raccordul la rețeaua de apă rece - dreapta  
cald - stânga

## Pregătirea instalării

### Se pregătește peretele în care se montează bateria

Se realizează găurile pentru bateria de perete și deschiderile pentru țevi.

Se vor avea în vedere desenele cu cote de pe pagina pliantă I.

Se introduce în perete caseta îngropată și se racordează la conducte; a se vedea pagina pliantă I, fig. [1].

**Nr. catalog 20 019: Se va respecta poziția de montaj! Raccordul la apă rece se va face pe dreapta (marcăj albastru pe carcasa) iar raccordul de apă caldă se va face pe stânga (marcăj roșu pe carcasa).**

Profundimea de montaj până la suprafață finisată a peretelui (A) trebuie să se afle în zona (X) a şablonului de montaj; a se vedea fig. [2].

Cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer se aliniază partea de sub tencuială pe orizontală, pe verticală și paralel în raport cu peretele.

### Conductele trebuie spălate!

**Se deschide alimentarea cu apă rece și caldă și se verifică etanșeitatea raccordurilor.**

**Indicație:** Šabloanele de instalare **nu** se vor demonta înainte de finalizarea instalării.

### Finalizarea instalării

**Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.**

Se îndepărtează šabloanele de montaj.

## I. Montajul ventilelor laterale:

1. Se introduce prelungitorul de ax (B) pe partea superioară a ventilului îngropat și se înșurubează bucașa de prelungire (C); a se vedea pagina pliantă I, fig. [3].
2. Se regleză lungimea ansamblului bucașă de prelungire - prelungitor de ax în aşa fel, încât să rezulte cota de montaj de **min. 20mm până la max. 45mm**; a se vedea fig. [4].
3. Se introduce rozeta (D) și se înșurubează manșonul cu piesa de inserție rapidă (E) premontată. Se montează mânerul (F); a se vedea pagina pliantă III, fig. [5].

## II. Montarea dispersorului:

1. Se determină cota "Y" de la marginea superioară a casetei îngropate până la marginea superioară a faianței; a se vedea fig. [6].
2. Se regleză lungimea niplului de raccord (G), astfel încât să rezulte cota totală de "Y"+46mm.
3. Folosind o cheie imbus de 10mm, se înșurubează niplul de raccord (G) în caseta îngropată, astfel încât să rezulte o cotă de montaj de **34mm**. Se fixează de jos dispersorul (H) cu cheia imbus de 3mm; a se vedea fig. [7].

**Se deschide alimentarea cu apă rece și caldă și se verifică etanșeitatea raccordurilor.**

## Întreținerea

Toate piesele se verifică și se curăță, eventual se înlocuiesc și se ung cu vaselină specială pentru armături.

### Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.

#### I. Înlocuirea părții superioare; a se vedea fig. [8].

1. Prin rotirea manșonului (E), se deșurubează întreaga unitate (J) și se scoate rozeta (D).
2. Se deșurubează bucașa de prelungire (C) și, dacă este necesar, se scoate prelungitorul de ax (B).
3. Se scoate prin deșurubare partea superioară (K) folosind o cheie tubulară de 17mm.
4. Se schimbă complet partea superioară (K) sau inelul tip O (L).

**Nr. catalog 20 019:** Atenție la numerele diferite pentru piesele de schimb ale părților superioare; a se vedea paginile pliante II și III, fig. [9] și [10].

### Se va respecta poziția de montaj!

#### II. Aeratorul (06 574) se deșurubează și se curăță; a se vedea pagina pliantă II.







Montarea se face în ordine inversă.

**Piese de schimb;** a se vedea pagina pliantă II (\* = accesorii speciale).

## Îngrijire

Indicațiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.



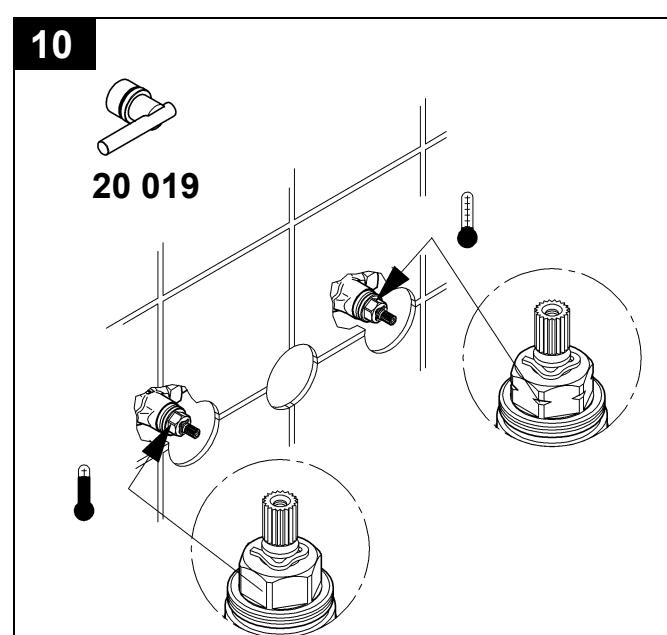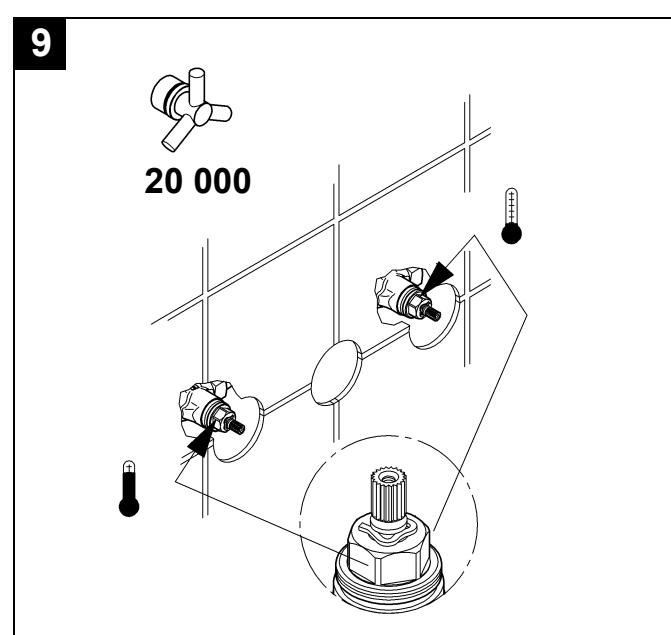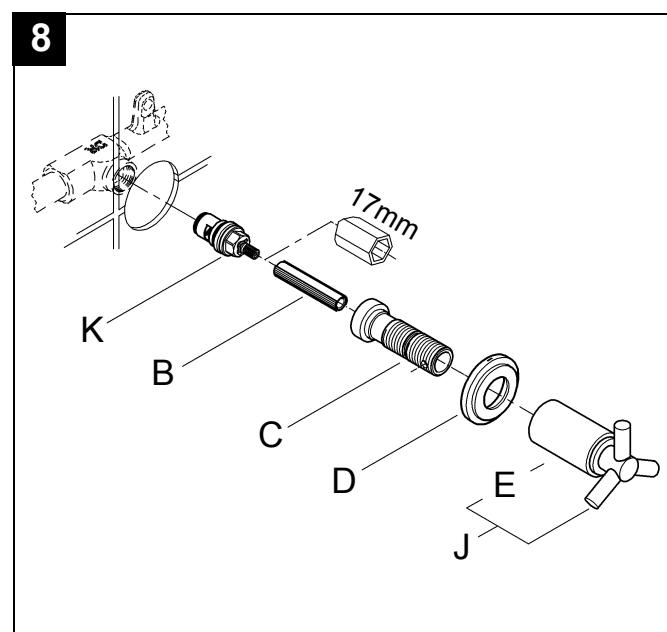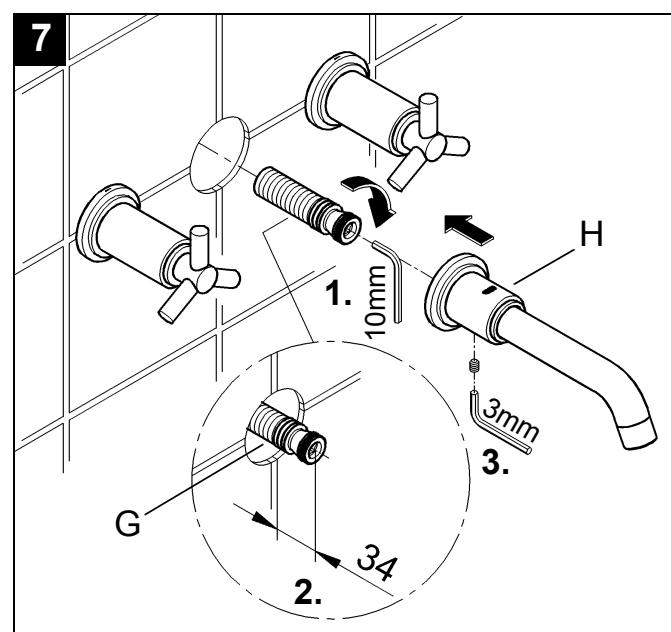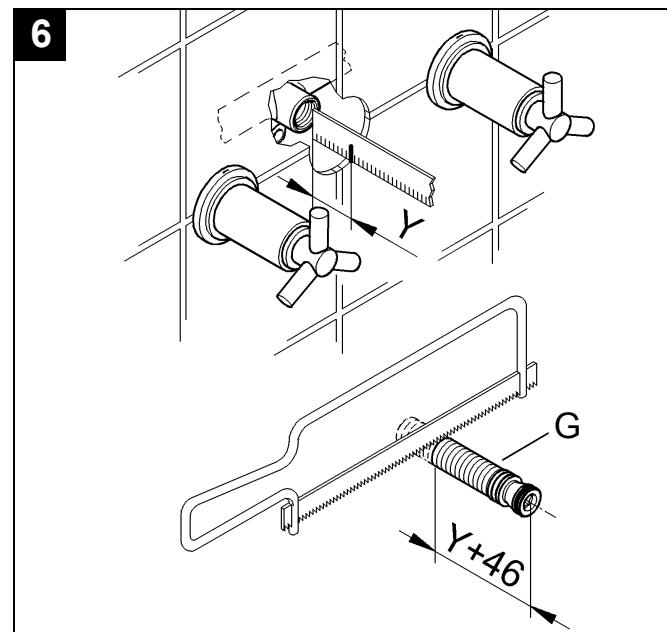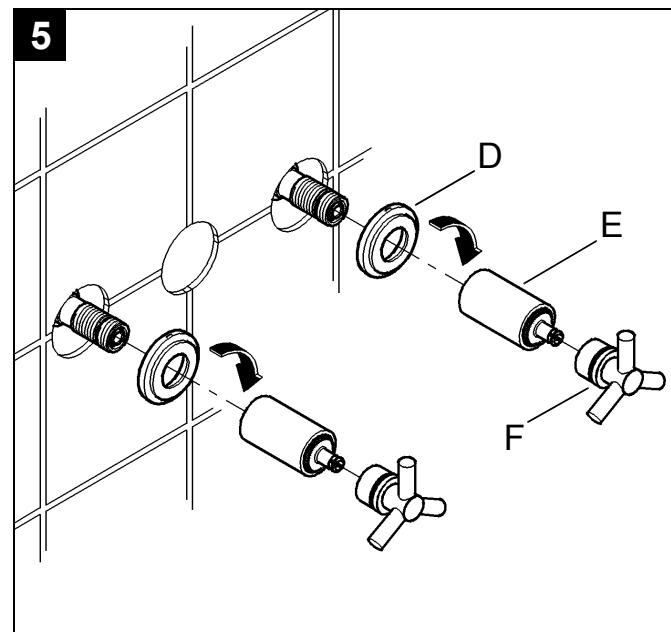



RUS

## Смеситель с двумя ручками

Комплект поставки	20 000	20 019				
Смеситель для умывальника	X	X				
Смеситель для биде						
Сливной гарнитур						
Комплект крепежных деталей						
Техническое руководство	X	X				
Инструкция по уходу	X	X				
Вес нетто, кг	3,40	3,40				

Дата изготовления: см. маркировку на изделии  
Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.  
Изделие сертифицировано.  
Grohe AG, Германия

**D**

Grohe Deutschland  
Vertriebs GmbH  
Zur Porta 9  
32457 Porta Westfalica  
Tel.: +49 571 3989-333  
Fax: +49 571 3989-999

**A**

GROHE Ges.m.b.H.  
Beichlgasse 6  
1100 Wien  
Tel.: +43 1 68060-0  
Fax: +43 1 6898747

**B**

GROHE nv - sa  
Diependaalweg 4a  
3020 Winksele  
Tel.: +32 16 230660  
Fax: +32 16 239070

**BG**

Представителство  
Grohe AG  
в България  
Ралф Шпиринг  
Клон 11, П.К. 35  
8011 Бургас  
тел./факс.: +359 56 950104  
тел./факс.: +359 56 845549

**CDN**

GROHE Canada Inc.  
1226 Lakeshore Road East  
Mississauga, Ontario  
Canada, L5E 1E9  
Tel.: +1 905 2712929  
Fax: +1 905 2719494

**CH**

Grohe Switzerland SA  
Hertistrasse 2  
8304 Wallisellen  
Tel.: +41 44 8777300  
Fax: +41 44 8777320

**CN**

高仪（上海）  
卫生洁具有限公司  
宁桥路615号  
201206 上海  
中华人民共和国  
电话: +86 21 50323535  
传真: +86 21 50550363

**CY**

Nicos Theodorou & Sons Ltd.  
12 Dimitisanis Street  
CY-1507 Nicosia  
P.O. Box 21387  
Tel.: +357 22 757671  
Fax: +357 22 759085

**CZ SK**

Zastoupení  
Grohe AG pro ČR a SR  
V Oblouku 104, Čestlice  
252 43 Průhonice  
Tel.: +420 225 091 081-4  
Fax: +420 225 091 085

**DK**

GROHE A/S  
Walgerholm 11  
3500 Værløse  
Tel.: +45 44 656800  
Fax: +45 44 650252

**E**

GROHE España S.A.  
C/ Botanica, 78 - 88  
Gran Via L'H - Distr. Econòmic  
08908 L'Hospitalet de Llobregat  
(Barcelona)  
Tel.: +34 93 3368850  
Fax: +34 93 3368851

**EST LT LV**

ALPIGRO OÜ  
Alar Pihlak  
Jõe 5  
10151 Tallinn  
Tel.: +372 6261204  
Fax: +372 6261204

**F**

GROHE s.à.r.l.  
11, Rue des Peupliers  
92441 Issy-les-  
Moulineaux Cedex  
Tel.: +33 1 46625000  
Fax: +33 1 46626110

**FIN**

Oy Teknocalor Ab  
Sinipellonkuja 4  
01300 Vantaa  
Tel.: +358 9 8254600  
Fax: +358 9 826151

**GB**

GROHE Limited  
1, River Road  
Barking, Essex, IG11 OHD  
Tel.: +44 208 5947292  
Fax: +44 208 5948898

**GR**

Nikos Sapountzis S.A.  
86, Kapodistriou & Roumelis Str.  
142 35 N. Ionia - Athens  
Tel.: +30 10 2712908  
Fax: +30 10 2715608

**H**

GROHE Hungary Kft.  
Liget u. 1.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 422 468  
Fax: +36 23 422 469

**HR**

ENERTECH GmbH  
Division Giersch  
Maksimirска 96/II  
10000 Zagreb  
Tel.: +385 1 2338260  
Fax: +385 1 2308024

**I**

GROHE S.p.A.  
Via Castellazzo Nr. 9/B  
20040 Cambiago (Milano)  
Tel.: +39 2 959401  
Fax: +39 2 95940263

**IS**

BYKO hf.  
Skemmuvegi 2  
200 Kópavogur  
Tel.: +354 515 4000  
Fax: +354 515 4099

**J**

Grohe Japan Ltd.  
TRC Building, 3F  
1-1 Heiwajima 6-chome, Ota-ku  
Tokyo 143-0006  
Tel.: +81 3 32989730  
Fax: +81 3 37673811

**N**

GROHE A/S  
Karihaugveien 89  
1086 Oslo  
Tel.: +47 22 906110  
Fax: +47 22 906120

**NL**

GROHE Nederland BV  
Metaalstraat 2  
2718 SW Zoetermeer  
Tel.: +31 79 3680133  
Fax: +31 79 3615129

**P**

GROHE Portugal  
Componentes Sanitários, Lda.  
Rua Arq. Cassiano Barbosa, 539  
1.º Frente Esquerdo  
4100-009 Porto  
Tel.: +351 22 543 29 80  
Fax: +351 22 543 29 99

**PL**

GROHE Polska Sp. z.o.o.  
Ul. Migdałowa 4  
02-796 Warszawa  
Tel.: +48 22 6451255 - 57  
Fax: +48 22 6451258

**RUS**

Представительство  
Grohe AG  
Москва, ул. Щипок, 11/28, стр. 1  
115054  
т.ел.: +7 095 9374901  
факс: +7 095 9374902

**RO**

S.C. EURO - International S.R.L  
B-dul Dinicu Golescu,Nr. 41, Bl.6,  
Sc. 3; Ap. 67, Parter  
010868 Bucharest (Sector 1)  
Tel.: +40 21 3161451  
Fax: +40 21 3161452

**S**

GROHE A/S  
Box 2063  
194 02 Upplands Väsby  
Tel.: +46 771 141314  
Fax: +46 771 141315

**SLO**

GROSAN inženiring d.o.o.  
Slandrova 4  
1000 Ljubljana  
Tel.: +386 1 5633060  
Fax: +386 1 5633061

**TR**

GROME Ic ve Dis Ticaret Ltd. Sti.  
Bagdat Cad. Ugras Parlar Is  
Merkezi No: 305, B Blok D: 12 - 15  
34846 Cevizli - Maltepe-Istanbul  
Tel.: +90 216 4412370  
Fax: +90 216 3706174

**UA**

Представитель  
Grohe AG  
в УКРАЇНЕ  
Н.И. Топольская  
03151 Киев  
тел.: +38 44 2751734  
факс: +38 44 2499458

**USA**

GROHE America Inc.  
241 Covington Drive  
Bloomingdale  
Illinois, 60108  
Tel.: +1 630 5827711  
Fax: +1 630 5827722

**Near and Middle East****Area Sales Office:**

GROMЕ Marketing  
(Cyprus) Ltd.  
11, Lemesou Avenue  
Galatariotis Building 1st floor  
2112 Aglantia  
P.O. Box 27048  
1641 Nicosia  
Tel.: +357 22 465200  
Fax: +357 22 379188

**Far East Area Sales Office:**

GROHE Pacific Pte. Ltd.  
260 Orchard Road  
# 08-03/04 The Heeren  
Singapore 238855  
Tel.: +65 6738 5585  
Fax: +65 6738 0855



**GROHE**  
ENJOY WATER®